

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI

Nr B.674 O. 1501 20 23
1.1.01.2024
HAC

**BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ Z
PRZYŁĄCZAMI I KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ Z
PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW ORAZ SIECIAMI WODOCIĄGOWYMI**

na dz. nr 45, 29/30, 29/14, 29/29, 29/17, 46/2, 27/7, 27/25, 27/10, 22/8, 38/21, 38/20, 3/14, 10/1,
1040/8, 1/14 obr. 0014 Stężycza oraz na dz. nr 75, 77/5, 77/1, 84/1, 74/1, 78, 83/1, 83/9, 83/10, 83/7,
83/8, 82/1, 83/6, 74/69, 80/1, 80/2, 70/1, 70/2, 70/4, 81/11, 68/12, 68/10, 67, 66/2, 66/1, 59, 37, 35/8,
35/1, 38/1, 65/1, 65/62, 58/1, 65/58, 65/56, 65/57, 38/2, 169/2, 30/25, 29/15, 56/3, 29/16, 32/3, 180/9,
30/3, 30/7, 30/11, 30/17, 29/8, 65/49, 65/53, 57/1, 65/46, 65/34, 65/45, 65/64, 65/18, 65/11, 64/4, 64/1,
64/26, 64/43, 64/11, 64/20, 64/6, 52/1, 190/19, 190/17, 190/16, 190/15, 63/1, 49/1, 49/3, 49/13, 49/8,
44/1, 41/1, 41/8, 44/6, 44/18, 44/16, 41/18, 42/7, 48/2, 42/8, 42/14, 18/9, 17/4, 43, 45/2, 45/1, 22/3,

23/2 obr. 0016 Zgorzałe


jed. Ewid. 220506_2 Stężycza - G

Kat. obiektu: XXVI

Inwestor:

Gmina Stężycza
ul. Parkowa 1
83-322 Stężycza

Zespół projektowy:

Projektował:	mgr inż. Marcin Lesiak uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr upr. POM/0054/PBS/16	
Sprawdził:	mgr inż. Roman Lesiak uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych nr upr. 3580/GD/88	
Projektował:	inż. Szymon Głodowski uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr upr. POM/0002/PWOE/11	
Sprawdził:	inż. Krzysztof Hinc uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr upr. POM/0004/PWOE/11	

Bąkowo, sierpień 2023 roku

SPIS TREŚCI

1. Projekt zagospodarowania terenu.....	1
1.1 Przedmiot i podstawa inwestycji	1
1.2 Istniejący stan zagospodarowania działki	1
1.3 Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu	1
1.4 Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;.....	1
1.5 Informację i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi;	2
1.6 Obszar oddziaływania obiektu.....	2

SPIS CZĘŚCI RYSUNKOWEJ

RYS. 1. Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500
RYS. 2. Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500
RYS. 3. Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500
RYS. 4. Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500
RYS. 5. Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500
RYS. 6. Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500
RYS. 7. Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500
RYS. 8. Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500
RYS. 9. Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500
RYS. 10. Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500
RYS. 11. Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500
RYS. 12. Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500
RYS. 13. Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500
RYS. 14. Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500
RYS. 15. Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500
RYS. 16. Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500
RYS. 17. Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500
RYS. 18. Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

1. Uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzającego
2. Zaświadczenie o wpisie do POIIB projektanta oraz sprawdzającego

1. Projekt zagospodarowania terenu

1.1 Przedmiot i podstawa inwestycji

Celem opracowania jest przedstawienie sposobu:

Odprowadzenia ścieków z terenu miejscowości Zgorzałe i części miejscowości Stężycza do istniejącej kanalizacji sanitarnej miejscowości Stężycza na dz. nr 45, 29/30, 29/14, 29/29, 29/17, 46/2, 27/7, 27/25, 27/10, 22/8, 38/21, 38/20, 3/14, 10/1, 1040/8, 1/14 obr. 0014 Stężycza oraz na dz. nr 75, 77/5, 77/1, 84/1, 74/1, 78, 83/1, 83/9, 83/10, 83/7, 83/8, 82/1, 83/6, 74/69, 80/1, 80/2, 70/1, 70/2, 70/4, 81/11, 68/12, 68/10, 67, 66/2, 66/1, 59, 37, 35/8, 35/1, 38/1, 65/1, 65/62, 58/1, 65/58, 65/56, 65/57, 38/2, 169/2, 30/25, 29/15, 56/3, 29/16, 32/3, 180/9, 30/3, 30/7, 30/11, 30/17, 29/8, 65/49, 65/53, 57/1, 65/46, 65/34, 65/45, 65/64, 65/18, 65/11, 64/4, 64/1, 64/26, 64/43, 64/11, 64/20, 64/6, 52/1, 190/19, 190/17, 190/16, 190/15, 63/1, 49/1, 49/3, 49/13, 49/8, 44/1, 41/1, 41/8, 44/6, 44/18, 44/16, 41/18, 42/7, 48/2, 42/8, 42/14, 18/9, 17/4, 43, 45/2, 45/1, 22/3, 23/2 obr. 0016 Zgorzałe poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami, kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompowniami ścieków oraz sieciami wodociągowymi.

1.2 Istniejący stan zagospodarowania działki

Obszar inwestycji obejmuje teren działek stanowiących drogi gminne, powiatowe a także prywatne na których projektuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami i kanalizację tłoczną wraz z przepompowniami oraz sieciami wodociągowymi w obrębie Stężycza i Zgorzałe Gmina Stężycza.

W obszarze opracowania zlokalizowane są następujące, istniejące sieci uzbrojenia terenu:

- sieci kanalizacyjne,
- sieci wodociągowe,
- przewody energetyczne,
- przewody telekomunikacyjne,
- linie energetyczne i telekomunikacyjne.

1.3 Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu

Na terenie działek wymienionej w punkcie 1.2 projektuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV DN200 o długości 5374,0 metrów, PCV DN250 o długości 1058,0 metra, z rur PEHD RC DN225 o długości 1379,0 m, rur PEHD RC DN280 o długości 39,0 m i kamionkowych przewiertowych DN200 o długości 780,0 m, DN250 o długości 11,0 m oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur PCV DN 160 o długości 1609,0 metrów i z kamionki DN150 o długości 57,0 m oraz rur kanalizacji tłocznej PEHD DN110 o długości 2326,0 metrów oraz sieci wodociągowej z rur PEHD DN940 o długości 121,0 metra. Wody opadowe z terenu przepompowni ścieków nie będą spływały na działki sąsiednie ze względu na wykonanie krawężników wyniesionych wokół terenu przepompowni.

1.4 Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

Projektowana inwestycja położona na obszarach chronionych o których mowa w ustawie o ochronie przyrody:

1. Kaszubski Park Krajobrazowy,
2. Zespół Przyrodniczo Krajobrazowy – Rynna Raduńska.

Inwestycja nie wpływa w żaden sposób negatywnie na obszary chronionego krajobrazu.

Teren inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Teren, na którym projektowana jest sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków nie jest wpisana do rejestru zabytków i nie podlega ochronie.

W sąsiedztwie inwestycji znajduje się pomnik przyrody – drzewo na dz. nr 35/3 obręb Zgorzałe. Działka ta nie jest objęta inwestycją, projektowana kanalizacja nie będzie wpływać w żaden sposób na pomnik przyrody.

Na terenie inwestycji nie występują strefy ochronne ujęć wody, nie ma żadnych zapisów dotyczących ochrony w/w terenów.

1.5 Informację i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi;

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami i z przepompowniami ścieków odprowadzać będzie ścieki sanitarne bytowe z istniejącej zabudowy mieszkalnej do istniejącej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stężyca i dalej do istniejącej gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Dylewo. Projektowana sieć nie będzie powodowała pogorszenia warunków w zakresie ochrony środowiska.

W związku z planowaną inwestycją nie wystąpią żadne zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu i jego otoczenia.

1.6 Obszar oddziaływania obiektu

Ze względu na charakter obiektu (infrastruktura podziemna liniowa) inwestycja ta nie będzie oddziaływać w żaden sposób na działki sąsiednie. Obszar oddziaływania inwestycji mieści się w całości w części terenu działek, na których został zaprojektowany, czyli na dz. nr 45, 29/30, 29/14, 29/29, 29/17, 46/2, 27/7, 27/25, 27/10, 22/8, 38/21, 38/20, 3/14, 10/1, 1040/8, 1/14 obr. 0014 Stężyca oraz na dz. nr 75, 77/5, 77/1, 84/1, 74/1, 78, 83/1, 83/9, 83/10, 83/7, 83/8, 82/1, 83/6, 74/69, 80/1, 80/2, 70/1, 70/2, 70/4, 81/11, 68/12, 68/10, 67, 66/2, 66/1, 59, 37, 35/8, 35/1, 38/1, 65/1, 65/62, 58/1, 65/58, 65/56, 65/57, 38/2, 169/2, 30/25, 29/15, 56/3, 29/16, 32/3, 180/9, 30/3, 30/7, 30/11, 30/17, 29/8, 65/49, 65/53, 57/1, 65/46, 65/34, 65/45, 65/64, 65/18, 65/11, 64/4, 64/1, 64/26, 64/43, 64/11, 64/20, 64/6, 52/1, 190/19, 190/17, 190/16, 190/15, 63/1, 49/1, 49/3, 49/13, 49/8, 44/1, 41/1, 41/8, 44/6, 44/18, 44/16, 41/18, 42/7, 48/2, 42/8, 42/14, 18/9, 17/4, 43, 45/2, 45/1, 22/3, 23/2 obr. 0016 Zgorzałe Gm. Stężyca.

Obszar oddziaływania obiektu przeanalizowano po kątem poniższych przepisów:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zmianami).
Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami i z przepompowniami ścieków oraz sieciami wodociągowymi nie doprowadzą do ograniczenia pobliskich terenów w zakresie zapewnienia im wskazanych w tym przepisie wymagań ogólnych,
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z późn. zm.) – nie dotyczy - projektowany obiekt nie stanowi budynku,
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460).
Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami i z przepompowniami ścieków oraz sieciami wodociągowymi znajduje się w odległości od drogi publicznej mniejszej niż wynika z przepisów tej ustawy. Projekt uzgodniono z Gminą Stężyca oraz Zarządem Dróg Powiatowych w Kartuzach.
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 2013, poz. 1232 z późn. zm.)
Inwestycja zalicza się do inwestycji mogących znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Uzyskano decyzję środowiskową dla przedmiotowej inwestycji
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zmianami)
Inwestycja zalicza się do inwestycji mogących znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Uzyskano decyzję środowiskową dla przedmiotowej inwestycji
6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 1800)
Nie dotyczy.
7. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Obiekt znajduje się na terenie stref archeologicznych podlegających ochronie.

mgr inż. Marcin Lesiak
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociąg. i kanaliz.
nr ewid. POM/0054/PBS/13

(PROJEKTANT)
PROJEKTANT
mgr inż. Roman Lesiak
uprawnienia do projektowania sieci wod-kan
bez ograniczeń i uprawnienia do projektowania
instalacji sanitarnych z ograniczeniami
nr upr. 7233/Gd/83 i 3560/Gd/88

(SPRAWDZAJĄCY)

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane oświadczam, że niniejszy projekt zagospodarowania terenu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami i kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami ścieków oraz sieciami wodociągowymi na dz. nr 45, 29/30, 29/14, 29/29, 29/17, 46/2, 27/7, 27/25, 27/10, 22/8, 38/21, 38/20, 3/14, 10/1, 1040/8, 1/14 obr. 0014 Stężyca oraz na dz. nr 75, 77/5, 77/1, 84/1, 74/1, 78, 83/1, 83/9, 83/10, 83/7, 83/8, 82/1, 83/6, 74/69, 80/1, 80/2, 70/1, 70/2, 70/4, 81/11, 68/12, 68/10, 67, 66/2, 66/1, 59, 37, 35/8, 35/1, 38/1, 65/1, 65/62, 58/1, 65/58, 65/56, 65/57, 38/2, 169/2, 30/25, 29/15, 56/3, 29/16, 32/3, 180/9, 30/3, 30/7, 30/11, 30/17, 29/8, 65/49, 65/53, 57/1, 65/46, 65/34, 65/45, 65/64, 65/18, 65/11, 64/4, 64/1, 64/26, 64/43, 64/11, 64/20, 64/6, 52/1, 190/19, 190/17, 190/16, 190/15, 63/1, 49/1, 49/3, 49/13, 49/8, 44/1, 41/1, 41/8, 44/6, 44/18, 44/16, 41/18, 42/7, 48/2, 42/8, 42/14, 18/9, 17/4, 43, 45/2, 45/1, 22/3, 23/2 obr. 0016 Zgorzałe gm. Stężyca został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inż. Marcin Lesiak
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociąg. i kanaliz.
nr ewid. POM/0054/PES/13

.....
(PROJEKTANT)

PROJEKTANT
mgr inż. Roman Lesiak
uprawnienia do projektowania sieci wod-kan
bez ograniczeń / uprawnienia do projektowania
instalacji sanitarnych z ograniczeniami
nr upr. 1233/Gd/83 i 3560/Gd/88

.....
(SPRAWDZAJĄCY)

O Ś W I A D C Z E N I E

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane oświadczam, że niniejszy projekt zagospodarowania terenu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami i kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami ścieków oraz sieciami wodociągowymi na dz. nr 45, 29/30, 29/14, 29/29, 29/17, 46/2, 27/7, 27/25, 27/10, 22/8, 38/21, 38/20, 3/14, 10/1, 1040/8, 1/14 obr. 0014 Stężyca oraz na dz. nr 75, 77/5, 77/1, 84/1, 74/1, 78, 83/1, 83/9, 83/10, 83/7, 83/8, 82/1, 83/6, 74/69, 80/1, 80/2, 70/1, 70/2, 70/4, 81/11, 68/12, 68/10, 67, 66/2, 66/1, 59, 37, 35/8, 35/1, 38/1, 65/1, 65/62, 58/1, 65/58, 65/56, 65/57, 38/2, 169/2, 30/25, 29/15, 56/3, 29/16, 32/3, 180/9, 30/3, 30/7, 30/11, 30/17, 29/8, 65/49, 65/53, 57/1, 65/46, 65/34, 65/45, 65/64, 65/18, 65/11, 64/4, 64/1, 64/26, 64/43, 64/11, 64/20, 64/6, 52/1, 190/19, 190/17, 190/16, 190/15, 63/1, 49/1, 49/3, 49/13, 49/8, 44/1, 41/1, 41/8, 44/6, 44/18, 44/16, 41/18, 42/7, 48/2, 42/8, 42/14, 18/9, 17/4, 43, 45/2, 45/1, 22/3, 23/2 obr. 0016 Zgorzałe gm. Stężyca został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

inż. Szymon Głodowski

*uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
nr upr. POM/0002/PWOE/11*

.....
(PROJEKTANT)

inż. Krzysztof Hinc

*uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
nr upr. POM/0004/PWOE/11*

.....
(SPRAWDZAJĄCY)

Niniejszy projekt zagospodarowania terenu
i architektoniczno-budowlany:
długości i kan. sanit. prawniczej
i kan. sanit. PVS-U SDR34 1200 x 5,9
złazek i kan. sanit. PVS-U SDR34 1200 x 5,9
kompresyjnymi - bezelbowymi opoz. stacjami wod.
zatwierdzony decyzją 15.01.2023. Rn.AC
11.01.2024

ZAD. STAROSTY

Urząd Miejski w Białymstoku
Wydział Planowania i Rozwoju
Inwestycji Infrastrukturalnych

PVC-U SDR34 1200 x 5,9
L=42 m 0,5 %

S1 173.00
171.39

Sist. 172.78
171.30

PVC-U SDR34 1200 x 5,9
L=39 m 0,5 %

S3 173.00
171.82

S2 172.80
171.60

WA32
173.02
172.90

RYS NR 18
RYS NR 17
RYS NR 16

RYS NR 15

RYS NR 14
RYS NR 13

RYS NR 12
RYS NR 11

RYS NR 10
RYS NR 9

RYS NR 8
RYS NR 7

RYS NR 6
RYS NR 5

RYS NR 4
RYS NR 3

RYS NR 2
RYS NR 1

31/11

31/4

31/5

31/6

31/7

31/3

R
RVI

R
RVI

173.26
171.73

173.30
173.1

173.20
173.16

173.23
173.21

172.7
172.68
173.05
172.98

173.3
173.1

173.09
173.26
171.66

173.0
172.9

173.1
173.0

172.8
172.9

172.8
173.0

172.9
173.1

172.8
173.0

172.9
173.1

172.8
173.0

172.9
173.1


172.8
173.0

172.9
173.1

172.8
173.0

172.9
173.1

172.8
173.0

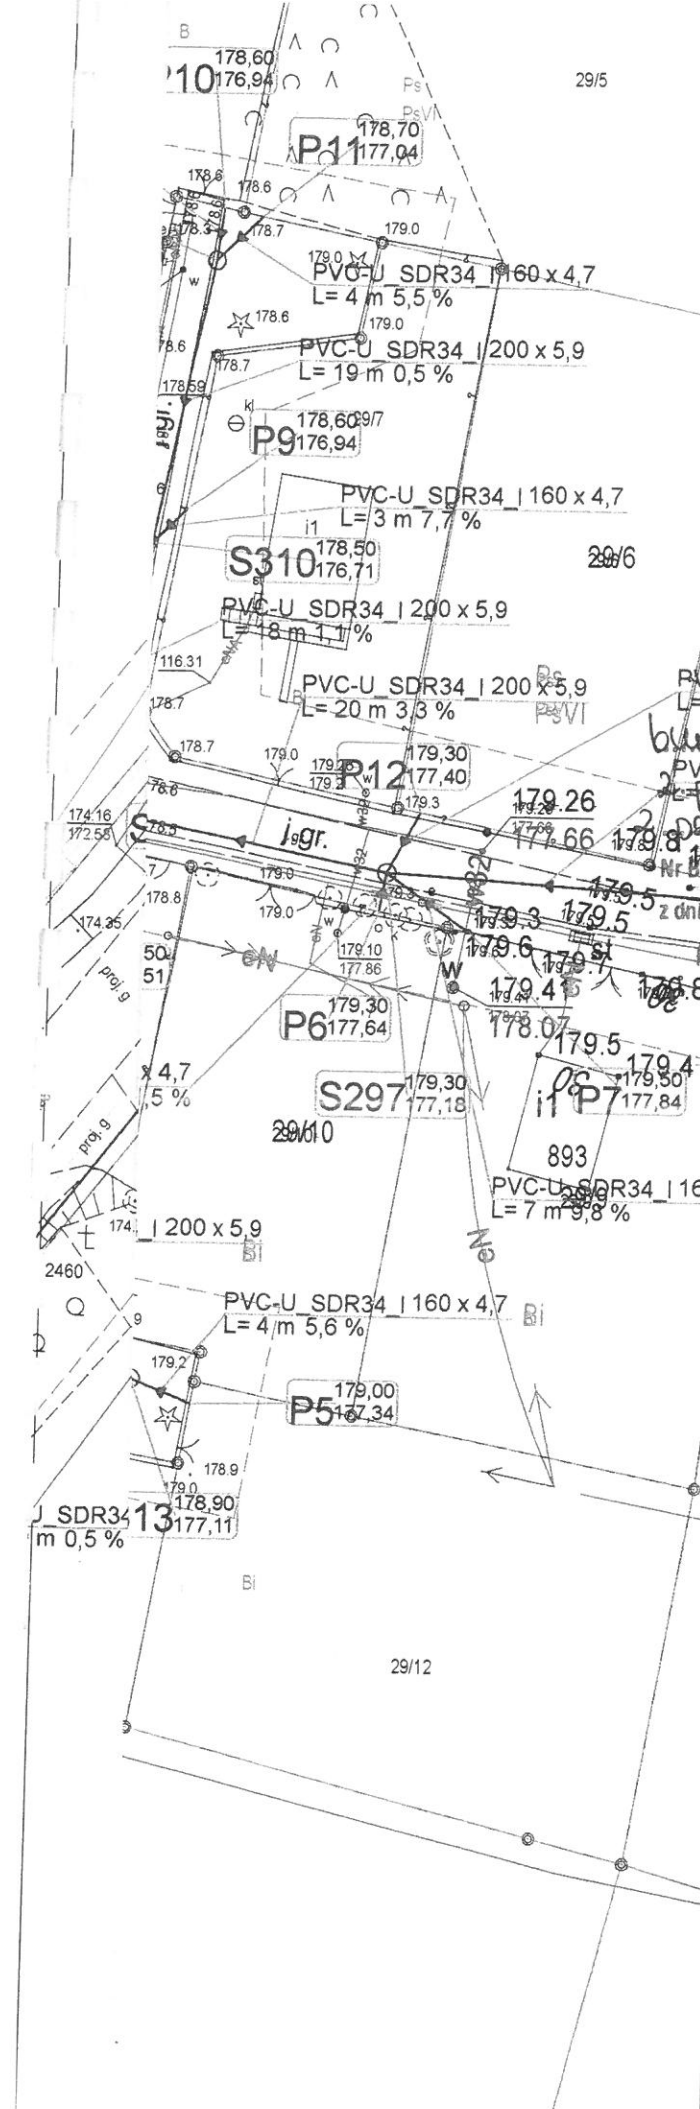

techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	G.6640.820.2023
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Kartuski
Wykonawca prac geodezyjnych	KOMPAS USŁUGI GEODEZYJNE Damian Bojanowski 84-340 Sierakowice, ul. Rynek 2/2
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	G.6640.820.2023_83954 z dnia 29.09.2023 r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Damian Bojanowski upr. nr 22898

Damian
Andrzej
Bojanowski

Elektronicznie
podpisany przez
Damian Andrzej
Bojanowski
Data: 2023.10.04
08:45:29 +02'00'

Plan zagospodarowania terenu
budowy sieci kan. sanit. grawitacyjnej
z przepompowniami i sieciami wodociagowymi
obręb 0014 Steżyca i obręb 0016 Zgorzale Jedn. ewid. 220506.2
Steżyca - G

Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami i kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami
sieciów oraz sieciami wodociagowymi
obręb 0014 Steżyca i obręb 0016 Zgorzale Jedn. ewid. 220506.2
Steżyca - G

Investor:	Gmina Steżyca ul. Parkowa 83 - 322 Steżyca
Branża:	SANITARNA
Stadium opracowania:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Projektant:	mgr inż. Marcin Lesiak opracowanie: budownictwo do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych upr. nr POM/0084/PBS/16
Sprzedaż:	mgr inż. Roman Lesiak opracowanie: budownictwo do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i kanalizacyjnych upr. nr 3580/Gd/BB
Projektant:	inż. Szymon Głodowski opracowanie: budownictwo do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i kanalizacyjnych upr. nr POM/0084/PBS/16
Sprzedaż:	inż. Krzysztof Hinc opracowanie: budownictwo do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i kanalizacyjnych upr. nr POM/0084/PBS/16
Data:	07/2023
Skala:	1:500
Rys.:	2

Projekty i Nadzory Sanitarne/WODIKAN Marcin Lesiak ul. Włeczornych Mgieł 24, 83-050 Bakowo
tel.: 509 146 890 mail: projektowaniewodikan@gmail.com

LEGENDA:

-  Projektowana kanalizacja sanitarna tłoczna PEHD SDR11 i SDR17 DN110
-  Projektowana kanalizacja grawitacyjna PCV DN160, DN200, DN250 SDR34 (w przypadku przewodów poniżej 5 m SDR31) oraz kamionka przewiertowa DN200 i DN150
-  Projektowana studnia osadnikowa betonowa DN1200 z zastawką naścienną (rzędna wjazdu, rzędna dna przewodu, rzędna dna studni)
-  Projektowana przepompownia ścieków polimerobetonowa DN1500 (rzędna wjazdu, rzędna osi przewodu kanalizacji ciśnieniowej, rzędna dna przewodu kanalizacji grawitacyjnej, rzędna dna przepompowni)
-  Projektowana studnia odwadniająca lub odpowietrzająca betonowa DN1500 (rzędna wjazdu, rzędna osi przewodu, rzędna dna studni)
-  Wpust do płukania pomp
-  Projektowany przewiert lub przecisk w rurze osłonowej
-  Projektowana studnia kanalizacyjna sieciowa betonowa DN1200 lub PCV DN600 (rzędna wjazdu, rzędna kaskady, rzędna dna studni)
-  Oznaczenie przyłącza kanalizacyjnego zakończonego zaślepką
-  Rura osłonowa dwudzielna na kablach
-  Oznaczenie węzła kanalizacji ciśnieniowej (rzędna terenu, rzędna osi przewodu)
-  Projektowana studnia kanalizacyjna rozprężna DN1200 (rzędna wjazdu, rzędna dna studni)
-  Ogrodzenie panelowe h = 1,8 m koloru zielonego gr. 5 mm na betonowych krawężnikach
-  Brama wjazdowa rozwierana h = 1,8 m o szerokości 4,0 metra.
-  Utwardzenie placu przepompowni kostka brukową tetka gr. 8 cm na podbudowie
-  Żurawik do obsługi pomp
-  Oświetlenie terenu przepompowni lampą ledową 5000 lm
-  Projektowana sieć wodociągowa PEHD DN90
-  Projektowany hydrant nadziemny DN80
-  Projektowana studnia wodociągowa żeliwna DN80

STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
83-300 KARTUZY, ul. Kościuszki 26


27/7

Niniejszy projekt zagospodarowania terenu
i architekturowo-budowlany:
budowy sieci kan. sanit. grawitacyjnej
z przyłączy i kan. sanit. tłocznej z przepompowniami
ścieków oraz sieci wod. z przyłączy
Zatwierdzony decyzją
Nr B.6740 1501 20 23. MH AC
z dnia 11.01.2024

ZA ZGODNOŚĆ
Z PRZECIĄGNIĘCIEM

R
RVI

URZĄD STAROSTY
Marek Lesiak
Kierownik Wydziału Pozwoleń
i Zgłoszeń Inwestycji Budowlanych

Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami i kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami ścieków oraz sieciami wodociągowymi obręb 0014 Stężycy i obręb 0016 Zgorzale jedn. ewid. 220506_2 Stężycy - G		
Inwestor: Gmina Stężycy ul. Parkowa 1 83 - 322 Stężycy		
Branża: S A N I T A R N A		
Stadium opracowania: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
Projektant: mgr inż. Marcin Lesiak opracowanie techniczne do projektu budowlanego bez ograniczeń w szczególności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych upr. nr POM/0054/PBS/16		Data: 07/2023
Sprawdził: mgr inż. Roman Lesiak opracowanie techniczne do projektu budowlanego bez ograniczeń w szczególności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych upr. nr 3580/Gd/88		Skala: 1:500
Projektant: inż. Szymon Głodowski opracowanie techniczne do projektu budowlanego bez ograniczeń w szczególności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych upr. nr POM/0002/PWDE/11		Rys.: 3
Sprawdził: inż. Krzysztof Hinc opracowanie techniczne do projektu budowlanego bez ograniczeń w szczególności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych upr. nr POM/0004/PWDE/11		
Projekty i Nadzory Sanitarne WODIKAN Marcin Lesiak ul. Wieczornych Mgieł 24, 83-050 Bąkovo tel. 509 146 890 mail: nmiektowaniewodikan@gmail.com		

STAROSTWO POWIATOWE
w Kartuzach
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
88-300 KARTUZY, ul. Kościuszki 26

200 i DN150

Niniejszy projekt zagospodarowania terenu
i architektury techniczno-budowlanej:

budowy sieci kan. sanit. i Towskiej
2. przepompowni ścieków i sieci wod.,
sieci kan. sanit. grawitacyjnej z przyłączy

Nr B.6740 1501 2023. M.H.AC
z dnia 11. 01. 2024

Z up. STAROSTY

Magdalena Chojanowska
Kierownik Referatu ds. Pozwoleń
i Zgłoszeń inwestycji infrastrukturalnych

ZA ZŁOŻENIE
Z OŚWIADCZENIEM

- j. oprawa CORONA STREET LED EVO 42W
16 na słupie stalowym ocynkowanym h=4m
- j. kable zasilające / sterownicze
- j. rura osłonowa PCV typu DVK110 lub A110PS
- oze kablowe (Energia)
- rozdzielnica sterująca RS

e terenu przyjmuje się jako docelowe;
śc na głębokości min. 0,7m poniżej docelowego
slizgi z uzbrojeniem podziemnym kable układać
>E-004;

Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z
przyłączami i kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami
ścieków oraz sieciami wodociągowymi
obręb 0014 Stężycza i obręb 0016 Zgorzale jedn. ewid. 220506_2
Stężycza - G

Inwestor: Gmina Stężycza
ul. Parkowa 1
83 - 322 Stężycza

Branża: SANITARNA
Stadium opracowania: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

WODIKAN	Projektant: mgr inż. Marcin Lesiak opracowanie budowlane do projektowania bez ograniczeń w szczególności technicznych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, wentylacyjnych, ogrzewczych, wodociągowych i kanalizacyjnych upr. nr POM/0054/PBS/16	Data: 07/2023
	Sprawdził: mgr inż. Roman Lesiak opracowanie budowlane do projektowania bez ograniczeń w szczególności technicznych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych upr. nr 3580/Gd/88	Skala: 1:500
	Projektant: inż. Szymon Głodowski opracowanie budowlane do projektowania bez ograniczeń w szczególności technicznych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektromechanicznych upr. nr POM/0002/PWDE/11	Rys.: 4
	Sprawdził: inż. Krzysztof Hinc opracowanie budowlane do projektowania bez ograniczeń w szczególności technicznych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektromechanicznych upr. nr POM/0004/PWDE/11	

Projekty i Nadzory Sanitarne WODIKAN Marcin Lesiak ul. Wieczornych Mgieł 24, 83-050 Bąkowo
tel: 509 146 890 mail: projektowaniewodkan@gmail.com

PE100_SDR17 sz 110 x 6,6
L= 57 m

STAROSTWO POWIATOWE
w Kartuzach
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
83-300 KARTUZY, ul. Kościuszki 26

Niniejszy projekt zagospodarowania terenu
i architektoniczne budowlany:

budowy sieci kan. sanit. grawitacyjnej
z przyłączami i kan. sanit. tłocznej z
dekompresorami ściekowymi oraz sieciami wod.

Nr B.6740 1501 20 23. MHAC
z dnia 11.01.2024

Z up. STAROSTY
Magdalena Jasnowska
Kierownik Wydziału Rozwoju
i Zgłoszeń inwestycji mieszkaniowych

PE100_SDR17 sz 110 x 6,6
L= 41 m

PE100_SDR17 sz 110 x 6,6
L= 15 m

PE100_SDR17 sz 110 x 6,6
L= 21 m

PE100_SDR17 sz 110 x 6,6
L= 2 m

PVC-U_SDR34 I 200 x 5,9
L= 5 m 2,1 %

SR2 175,80
174,00

PE100_SDR17 sz 110 x 6,6
L= 34 m

Sodw. 4 174,10
172,10

70 174,20
172,64

71 174,40
172,84

72 174,40
172,84

73 175,80
173,70

174,76
173,14

174

174,6

174,5

69 174,40
172,84

174,16
172,57

174,5

174,10

174,15

174,10

174,15

174,10

174,15

174,10

174,15

174,10

174,15

174,10

174,15

174,10

174,15

174,10

174,15

174,10

174,15

174,10

174,15

174,10

174,15

174,10

174,15

174,10

174,15

174,10

174,15

174,10

174,15

174,10

174,15

174,10

174,15

174,10

174,15

174,10

174,15

174,10

174,15

174,10

174,15

174,10

174,15

174,10

174,15

174,10

174,15

174,10

174,15

174,10

174,15

174,10

174,15

174,10

174,15

STAROSTWO POWIATOWE
w Kartuzach
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
83-300 KARTUZY, ul. Kościuszki 26

Niniejszy projekt zagospodarowania terenu
i architektoniczno-budowlany:
budowy skł. kan. sanit. grawitacyjnej
2. przył. dani i kan. sanit. tłocznej
2. przepompowni ścieków i zbiornika wod.
Nr B.6740 1501 20. 2.3. KHAC
z dnia 11. 01. 2024
PE100_SDR17 sz 110 x 6,6 L= 13 m
PE100_SDR11 110 x 10,0 PRZEWIERT L= 21 m

Zup STAROSTY

Małgorzata Jędrzejewska
Kierownik Referatu ds. Pozwoleń
i Zgłoszeń Inwestycji Infrastrukturalnych

PE100_SDR11 110 x 10,0
PRZEWIERT L= 26 m


PE100_SDR17 sz 110 x 6,6
L= 23 m

PE100_SDR17 sz 110 x 6,6
L= 15 m


Sodp. 4

PE100_SDR17 sz 110 x 6,6
L= 31 m

Przecisk rurą ochronną

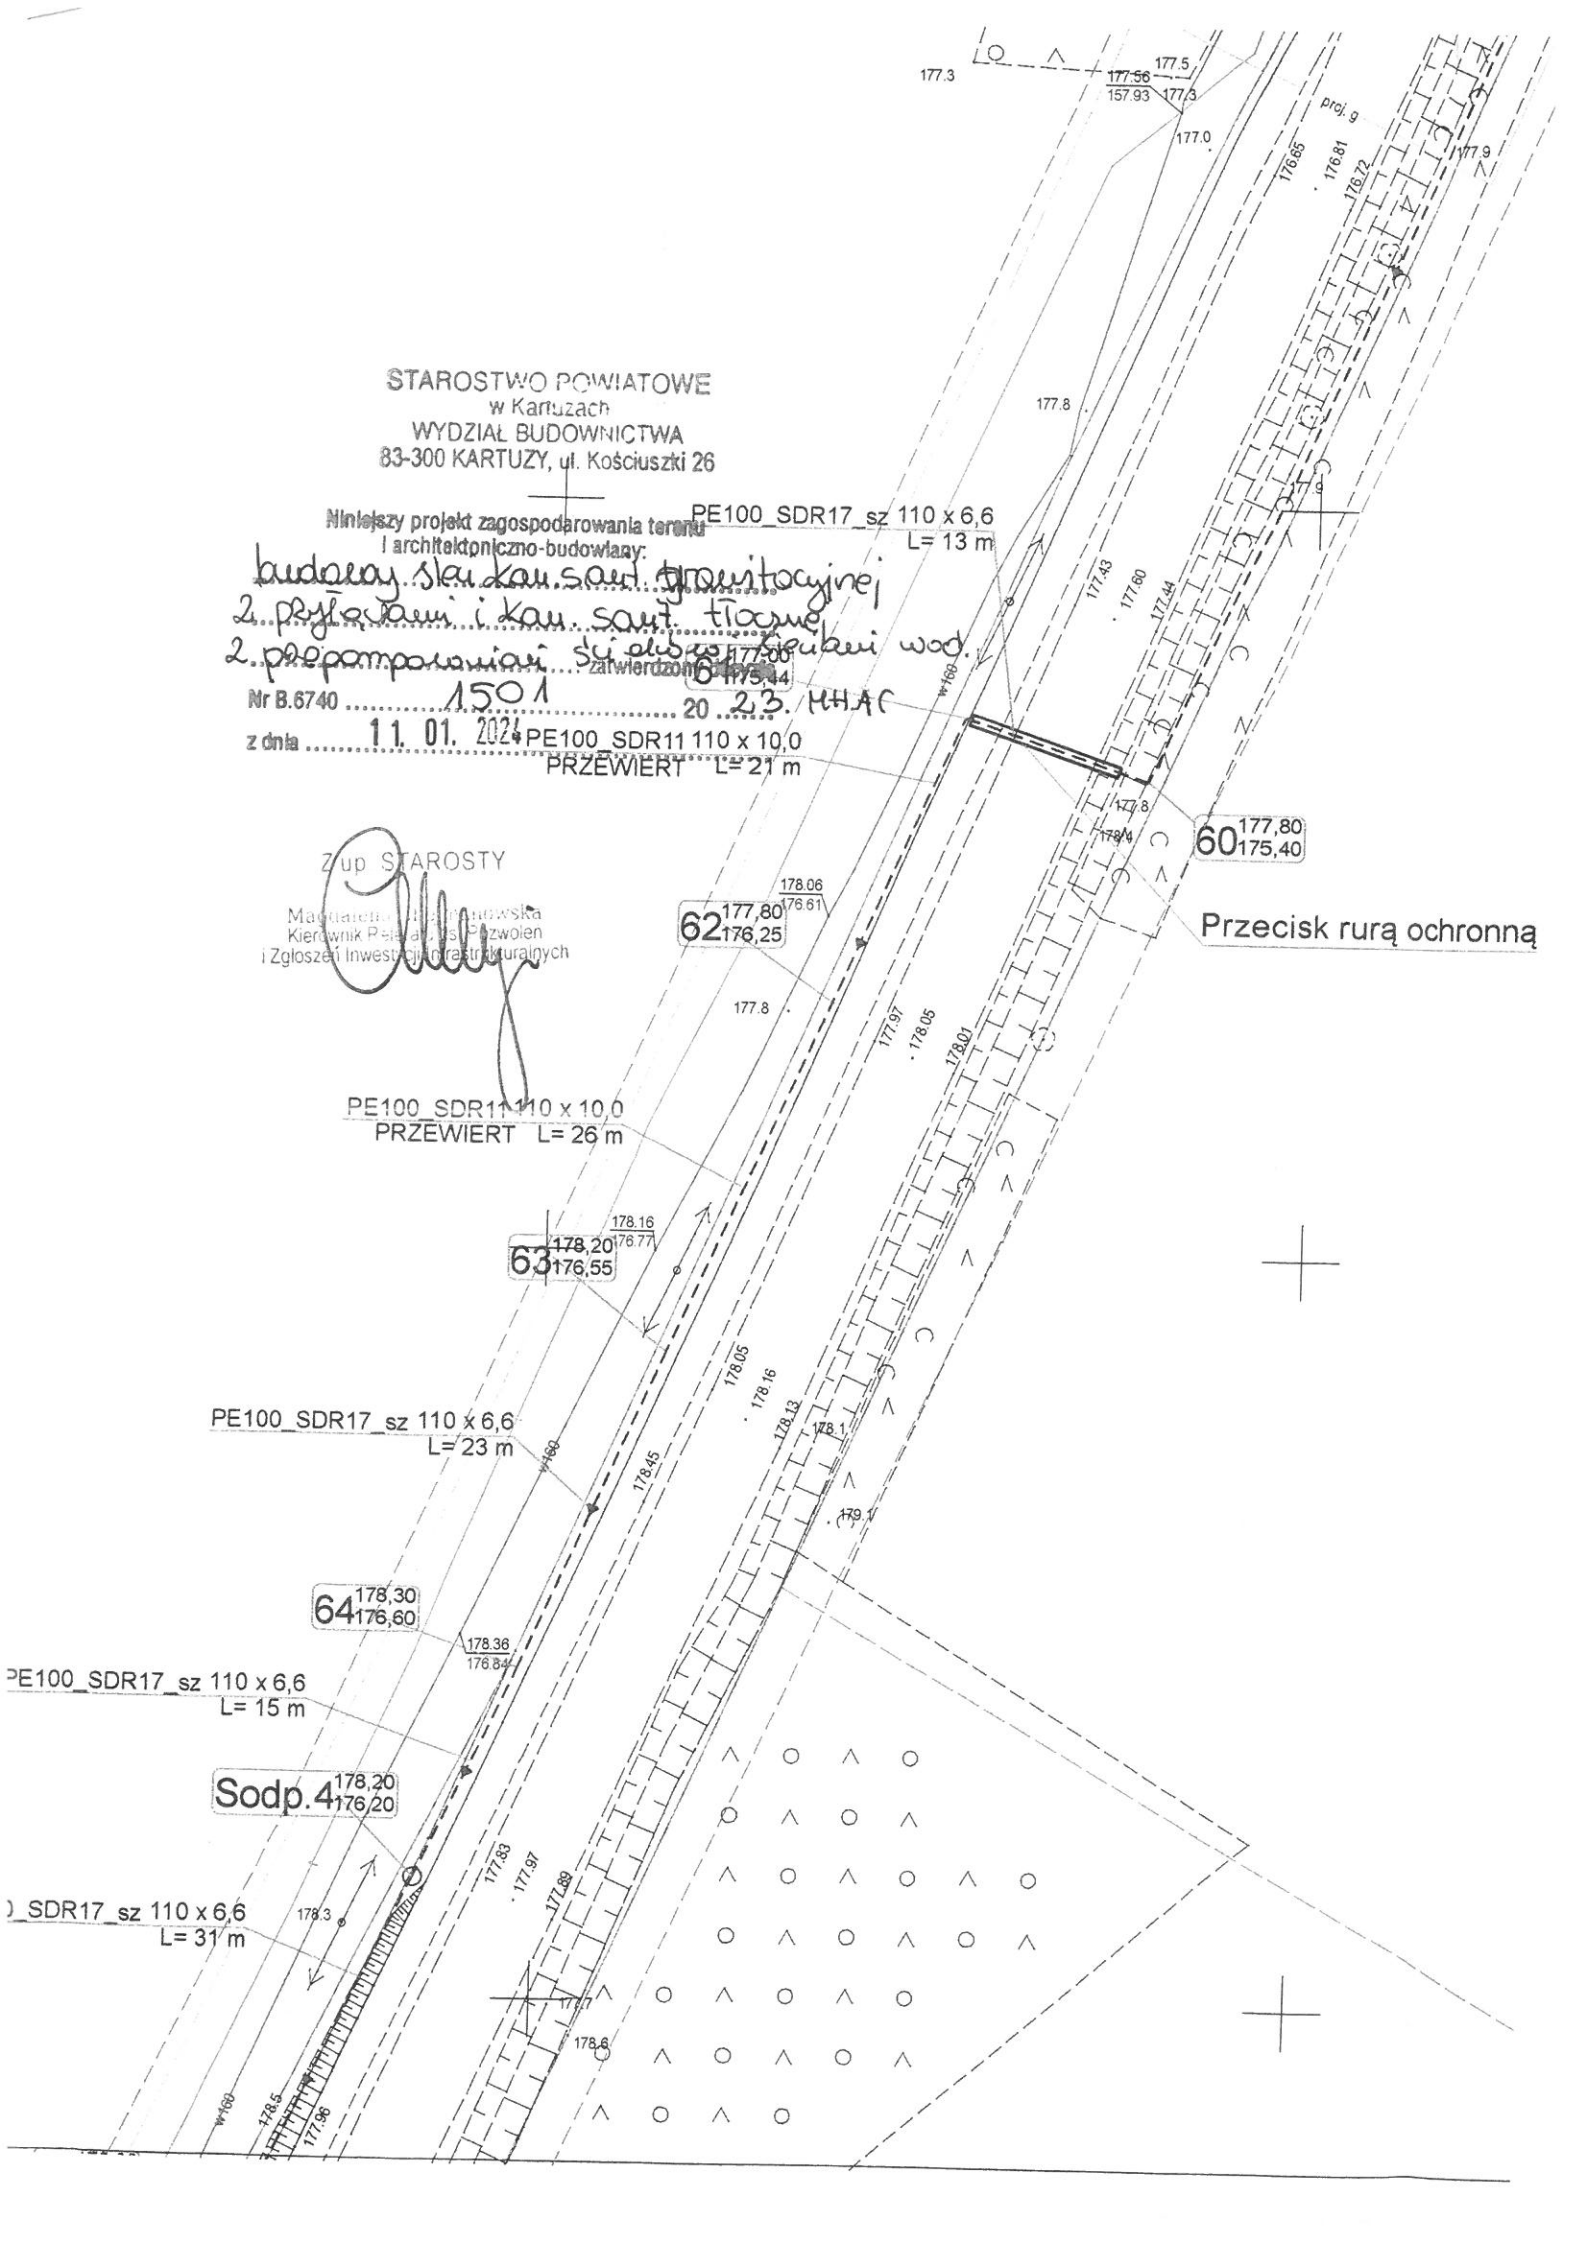

25 x 20,5
PRZEWIERT

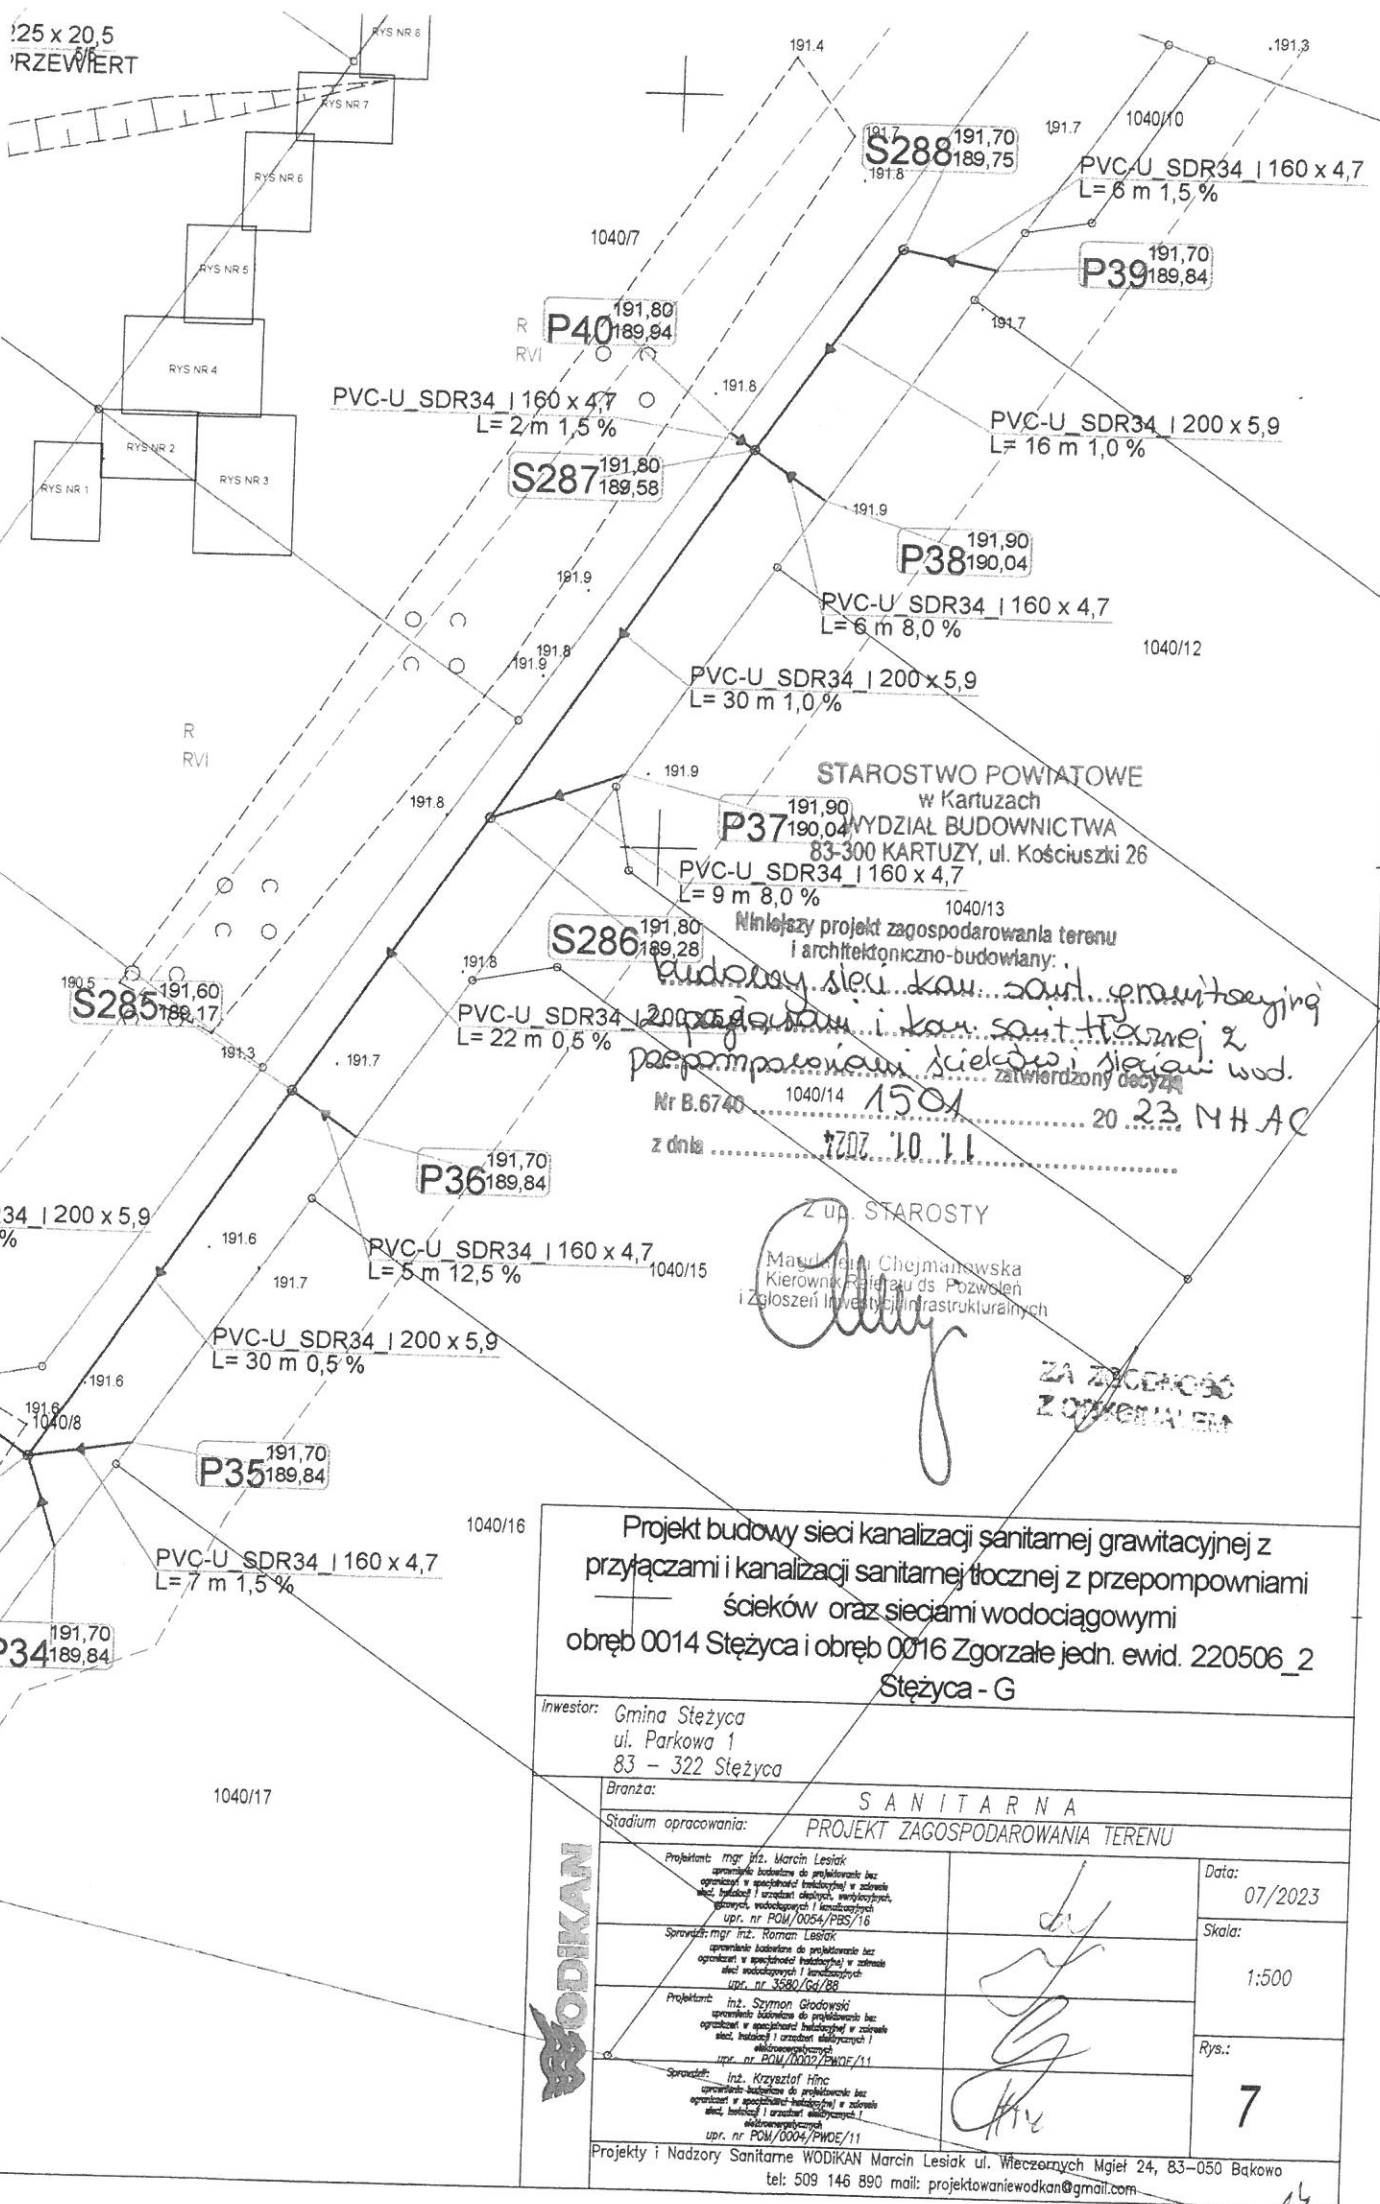

Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami i kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami ścieków oraz sieciami wodociągowymi
obręb 0014 Stężycy i obręb 0016 Zgorzale jedn. ewid. 220506_2
Stężycy - G

Investor: Gmina Stężycy
ul. Parkowa 1
83 - 322 Stężycy

Branża: SANITARNA
Stadium opracowania: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektant: mgr inż. Marcin Lesiak
opracowanie budowlane do projektu bez ograniczeń w szczególności technicznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektrycznych i elektroenergetycznych
upr. nr POM/0054/PBS/16

Sporządził: mgr inż. Roman Lesiak
opracowanie budowlane do projektu bez ograniczeń w szczególności technicznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektrycznych i elektroenergetycznych
upr. nr 3580/Gd/88

Projektant: inż. Szymon Grodzki
opracowanie budowlane do projektu bez ograniczeń w szczególności technicznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektrycznych i elektroenergetycznych
upr. nr POM/0002/PWDE/11

Sporządził: inż. Krzysztof Hinc
opracowanie budowlane do projektu bez ograniczeń w szczególności technicznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektrycznych i elektroenergetycznych
upr. nr POM/0004/PWDE/11

Data: 07/2023

Skala: 1:500

Rys.: 7

Projekty i Nadzory Sanitarne WODIKAN Marcin Lesiak ul. Włócznych Mgiel 24, 83-050 Bąkowo
tel: 509 146 890 mail: projektowaniewodikan@gmail.com

RYS NR 7

RYS NR 6

2/5

RYS NR 5

RYS NR 4

RYS NR 2

RYS NR 3

STAROSTWO POWIATOWE
w Kartuzach
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
83-300 KARTUZY, ul. Kościuszki 26

Niniejszy projekt zagospodarowania terenu
i architektoniczno-budowlany:

budowy sieci kan. sanit. grawitacyjnej z

2. przyłączeniem i sieci kan. sanit. tłocznej

2. pompowni i sieci kan. sanit. wod. z

Nr B.6740 1501 20 23.MH.AC

z dnia 11.01.2024

Z up. STAROSTY

Magdalena Chmielarczyńska
Kierownik P. i S. i Zgłoszeń Inwestycyjnych i Maszyn Kładowych

urą ochronną stalową DN 298.5

L = 13 m / 1,5 %

PVC-U SDR34 1120 x 4,7
L = 14 m / 1,5 %

S28 178,20
176,14

PE100 SDR11 225 x 20,5
L = 30 m 0,8 % PRZEWIERT

S27 178,30
175,90

PE100 SDR11 225 x 20,5
L = 50 m 0,8 % PRZEWIERT

PE100 SDR11 sz 110 x 10,0
L = 28 m PRZEWIERT

SR1 178,30
176,40

48 178,20
176,50

47 178,10
176,54

PE100 SDR11 sz 110 x 10
L = 30 m PRZEWIERT

 Projektowana kanalizacja sanitarna tłoczna PEHD SDR11 i SDR17 DN110
 Projektowana kanalizacja grawitacyjna PCV DN160, DN200, DN250 SDR34 (w przypadku przewodów poniżej 5 m SDR31) oraz kamionka przewiertowa DN200 i DN150
 Projektowana studnia osadnikowa betonowa DN1200 z zastawką nacienną (rzędna wjazdu, rzędna dna przewodu, rzędna dna studni)
 Projektowana przepompownia ścieków polimerobetonowa DN1500 (rzędna wjazdu, rzędna osi przewodu kanalizacji ciśnieniowej, rzędna dna przewodu kanalizacji grawitacyjnej, rzędna dna przepompowni)
 Projektowana studnia odwadniająca lub odpowietrzająca betonowa DN1500 (rzędna wjazdu, rzędna osi przewodu, rzędna dna studni)
 Wpust do płukania pomp
 Projektowany przewiert lub przecisk w rurze osłonowej
 Projektowana studnia kanalizacyjna sieciowa betonowa DN1200 lub PCV DN600 (rzędna wjazdu, rzędna kaskady, rzędna dna studni)
 Oznaczenie przyłącza kanalizacyjnego zakończone zasłapką
 Rura osłonowa dwudzielna na kablach
 Oznaczenie węzła kanalizacji ciśnieniowej (rzędna terenu, rzędna dna przewodu, rzędna dna studni)
 Projektowana studnia kanalizacyjna rozprężna DN1200 (rzędna wjazdu, rzędna dna studni)
 Ogrodzenie panelowe h = 1,8 m koloru zielonego gr. 5 mm na betonowych krawężnikach
 Brama wjazdowa rozwierana h = 1,8 m o szerokości 4,0 metra.
 Utwardzenie placu przepompowni kostka brukową tetka gr. 8 cm na podbudowie
 Żurawik do obsługi pomp
 Oświetlenie terenu przepompowni lampą ledowa 5000 lm
 Projektowana sieć wodociągowa PEHD DN90
 Projektowany hydrant nadziemny DN80
 Projektowana zasuwa wodociągowa żeliwna DN80

Magdalena Chejnarowska
Kierownik Referatu ds. Rozwoju
i Zgłoszeń Inwestycji Infrastrukturalnych

ZA ZGODNO
Z OZNAČENIEM

Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami i kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami ścieków oraz sieciami wodociagowymi
obręb 0014 Stężycza i obręb 0016 Zgorzale jedn. ewid. 220506_2
Stężycza - G

Inwestor: Gmina Steżycza
ul. Parkowa 1
83 - 322 Steżycza

Branża:	S A N I T A R N A
Stadium opracowania:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektant: mgr inż. Marcin Lesiak
zawieszenie biurowe do projektowania bez
ograniczeń w specjalności inżynierskiej w zakresie
elektrotechniki i urządzeń elektrycznych, energetycznych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
upr. nr POM/0054/PBS/16

Sprawił: mgr inż. Roman Lesiak
opracowanie badawcze do projektowania bez
opracowań w specjalności Instalacyjnej w zakresie
sieci wodociagowych i kanalizacyjnych
upr. nr 3580/Gd/88

Projektant: inż. Szymon Głodowski
upraczkę: budowlane do projektowania bez
ograniczeń w specyfikacji instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektrotechnicznych
upr. nr BOM/0002/PNIOE/11

Sprawdził: inż. Krzysztof Hinc
opracowanie techniczne do projektu wykonanie bez
ograniczeń w szczególności instalacyjnej w zakresie
świat, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych
upr. nr POW/0004-PWDE/11

Date: 07/2023

Skala:
1:500

Rys.:

upr. nr POW/0004/PWOE/11

Projekty i Nadzory Sanitarne WODIKAN Marcin Lesiak ul. Wieczornych Mgiet 24, 83-050 Bakowo
tel: 509 146 890 mail: projektowaniewodkan@gmail.com

- Projektowana kanalizacja sanitarna tłoczna PEHD SDR11 i SDR17
- Projektowana studnia osadnikowa betonowa DN1200 z zastawą (rzędna wjazdu, rzędna dna przewodu, rzędna dna studni)
- Projektowana przepompownia ścieków polimerobetonowa DN1700 (rzędna wjazdu, rzędna osi przewodu kanalizacji ciśnieniowej, rzędna dna przewodu kanalizacji grawitacyjnej, rzędna dna przepompowni)
- Wpust do płukania pomp
- Projektowany przewiert lub przecisk w rurze osłonowej
- Projektowana studnia kanalizacyjna sieciowa betonowa DN1200 (rzędna wjazdu, rzędna kaskady, rzędna dna studni)
- Oznaczenie przyłącza kanalizacyjnego zakończonego zaślepką
- Rura osłonowa dwudzielna na kablach
- Oznaczenie węzła kanalizacji ciśnieniowej (rzędna terenu, r)
- Projektowana studnia kanalizacyjna rozprężna DN1200 (rzędna wjazdu, rzędna dna studni)
- Ogrodzenie panelowe $h = 1,8$ m koloru zielonego gr. 5 mm na betonowych krawężnikach
- Brama wjazdowa rozwierana $h = 1,8$ m o szerokości 4,0 metra
- Utwardzenie placu przepompowni kostka brukowa tetka gr. 8 cm na podbudowie
- Zurawik do obsługi pomp
- Oświetlenie terenu przepompowni lampa ledowa 5000 lm
- Projektowana sieć wodociągowa PEHD DN90
- Projektowany hydrant nadziemny DN80
- Projektowana zasuwa wodociągowa żeliwna DN80

PRZEWIERT

10,0

STAROSTWO POWIATOWE
w Kartuzach

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA

Niniejszy projekt zagospodarowania terenu
i architektoniczno-budowlany:

2. budowy sieci kan. sanit. grawitacyjnej
2. przepompowni ścieków i studni
2. przyłączy i sieci kan. sanit. tłocznej
Nr B.6740 1501
z dnia 1.1.01.2024

Z up. STAROSTY

Magnilena Chęćmanowska
Kierownik Referatu ds. Pozwoleń
i Zgłoszeń inwestycji infrastrukturalnych

ZA ZGODNOŚĆ
Z CZYNNIEM

PE100 S
PRZEWIERT

projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z
łącznikami i kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami
ścieków oraz sieciami wodociągowymi
0014 Stężycza i obręb 0016 Zgorzałe jedn. ewid. 220506_2
Stężycza - G


Stężycza
ul. Parkowa 1
3 - 322 Stężycza

an2a:

tytuł opracowania: SANITARNA
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektant: mgr inż. Marcin Lesiak opracowanie techniczne do projektu budowlanego bez opracowania w szczególności budowlanego w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, sanitarnych, gazowych, wodociągowych i inżynierskich upr. nr POM/0034/PBS/16	Data: 07/2023
Sprawdził: mgr inż. Marcin Lesiak opracowanie techniczne do projektu budowlanego bez opracowania w szczególności budowlanego w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, sanitarnych, gazowych, wodociągowych i inżynierskich upr. nr POM/0034/PBS/16	Skala: 1:500
Projektant: inż. Szymon Grodzki opracowanie techniczne do projektu budowlanego bez opracowania w szczególności budowlanego w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, sanitarnych, gazowych, wodociągowych i inżynierskich upr. nr POM/0034/PBS/16	Rys.: 10
Sprawdził: inż. Krzysztof Hinc opracowanie techniczne do projektu budowlanego bez opracowania w szczególności budowlanego w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, sanitarnych, gazowych, wodociągowych i inżynierskich upr. nr POM/0034/PBS/16	

Projekty i Nadzory Sanitarne WODIKAN Marcin Lesiak ul. Wieczornych Mgieł 24, 83-050 Bakowo
tel: 509 146 890 mail: projektowaniewodikan@gmail.com

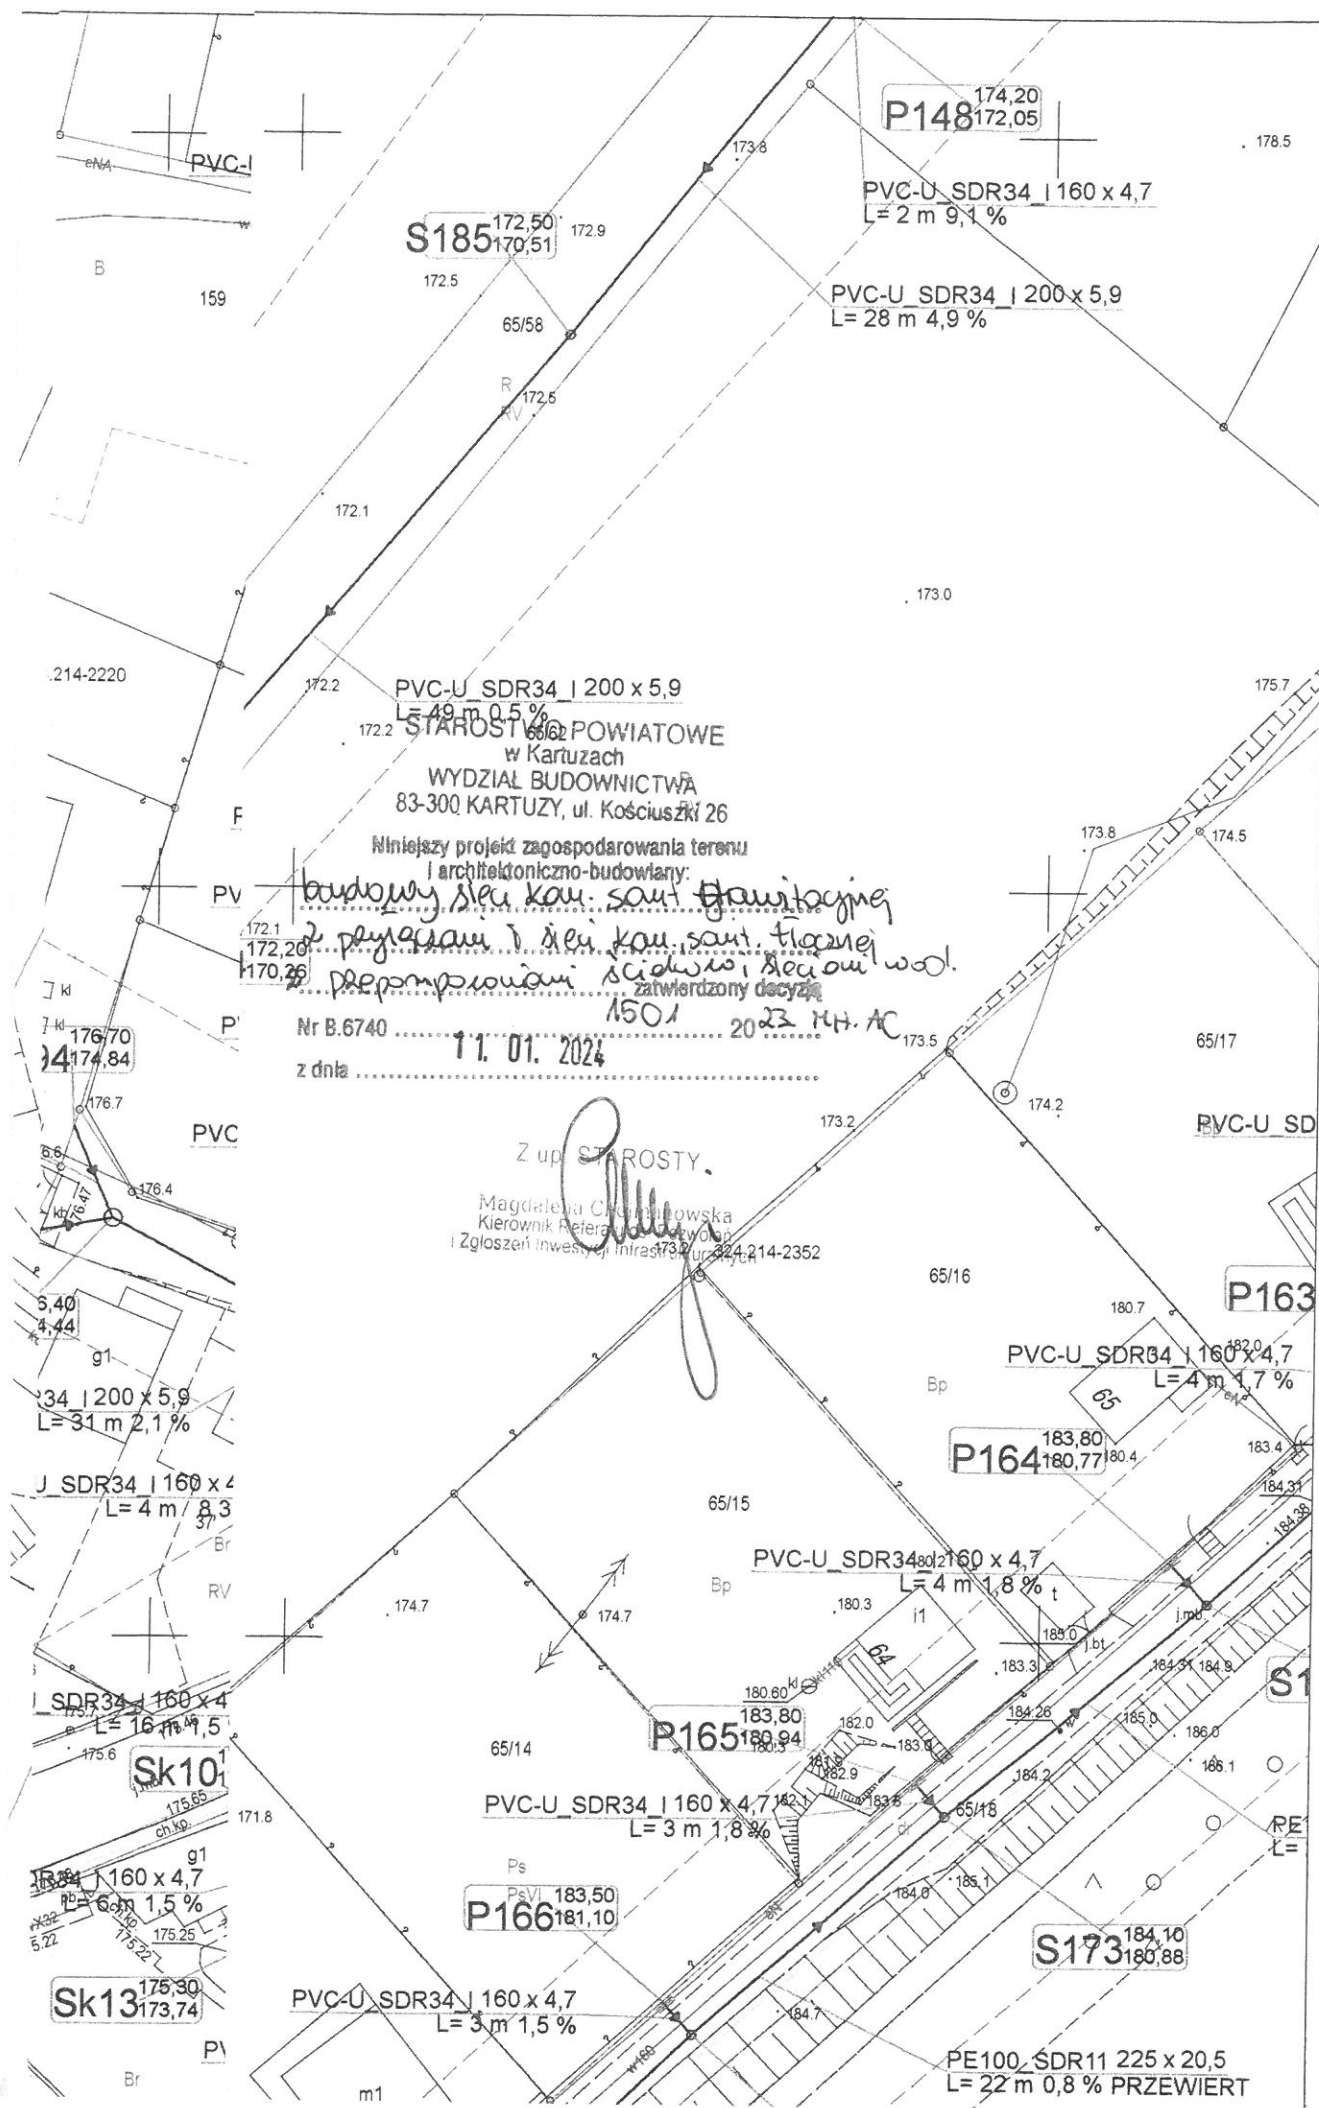

STAROSTWO POWIATOWE
w Kartuzach
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
83-300 KARTUZY, ul. Kościuszki 26

Niniejszy projekt zagospodarowania terenu
i architektoniczno-budowlany:
*budowy sieci kan. sanit. grawitacyjnej
z przyłączeniem 1 sieci kan. sanit. tłocznej
z przepompownią ściekową, sieć owi. wól.*
zaprojektował i sporządził: *1501 2023 M.H. AC*
Nr B.6740
z dnia
11.01.2024

Z up. STAROSTY,
[Signature]
Magdalena Chodźmińska
Kierownik Referatu Budownictwa
i Zgłoszeń Inwestycji Inżynierskich
ul. Kościuszki 26, 83-300 Kartuzy

PE100, SDR11 225 x 20,5
L= 22 m 0,8 % PRZEWIERT

C-U SDR34 | 200 x 5,9
40 m 0,5 %

S154 174,00
170,99

PVC-U SDR34 | 200 x 5,9
L= 40 m 0,5 %

S155 172,90
171,19

S156 172,90
171,21

P176 173,00
171,27

PVC-U SDR34 | 200 x 5,9
L= 4 m 0,5 %

PVC-U SDR34 | 160 x 4,7
L= 3 m 2,2 %

P175 173,40
171,44

PVC-U SDR34 | 160 x 4,7
L= 4 m 5,4 %

P173 173,30
171,64

SDR34 | 160 x 4,7
L= 2 m 15,0 %

S158 173,50
171,60

PVC-U SDR34 | 200 x 5,9
L= 27 m 0,7 %

STAROSTWO POWIATOWE
w Kartuzach
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
83-300 KARTUZY, ul. Kościuszki 26

PVC-U SDR34 | 160 x 4,7
L= 5 m 5,2 %

P174 173,30
171,64

S157 173,30
171,39

PVC-U SDR34 | 200 x 5,9
L= 19 m 1,1 %

PVC-U SDR34 | 160 x 4,7
L= 5 m 5,1 %

P171 173,50
171,84

PVC-U SDR34 | 160 x 4,7
L= 5 m 1,5 %

P170 174,00
172,34

C-U SDR34 | 160 x 4,7
L= 4 m 4,3 %

65/31

Bp

Ps
PsVI

Niniejszy projekt zagospodarowania terenu
i architektoniczno-budowlany:


budowy sieci kan. sanit. granicznej
z przyłączami i siecią kan. sanit.
fiducji z pogromcami sieć
wobol. 1501 20 22. KWAC

Nr B.6740

z dnia 11.01.2024

Z up. STAROSTY

Magdalena Chejda-Jankowska
Kierownik Referatu ds. Rozwoju
i Zagospodarowania Infrastruktury

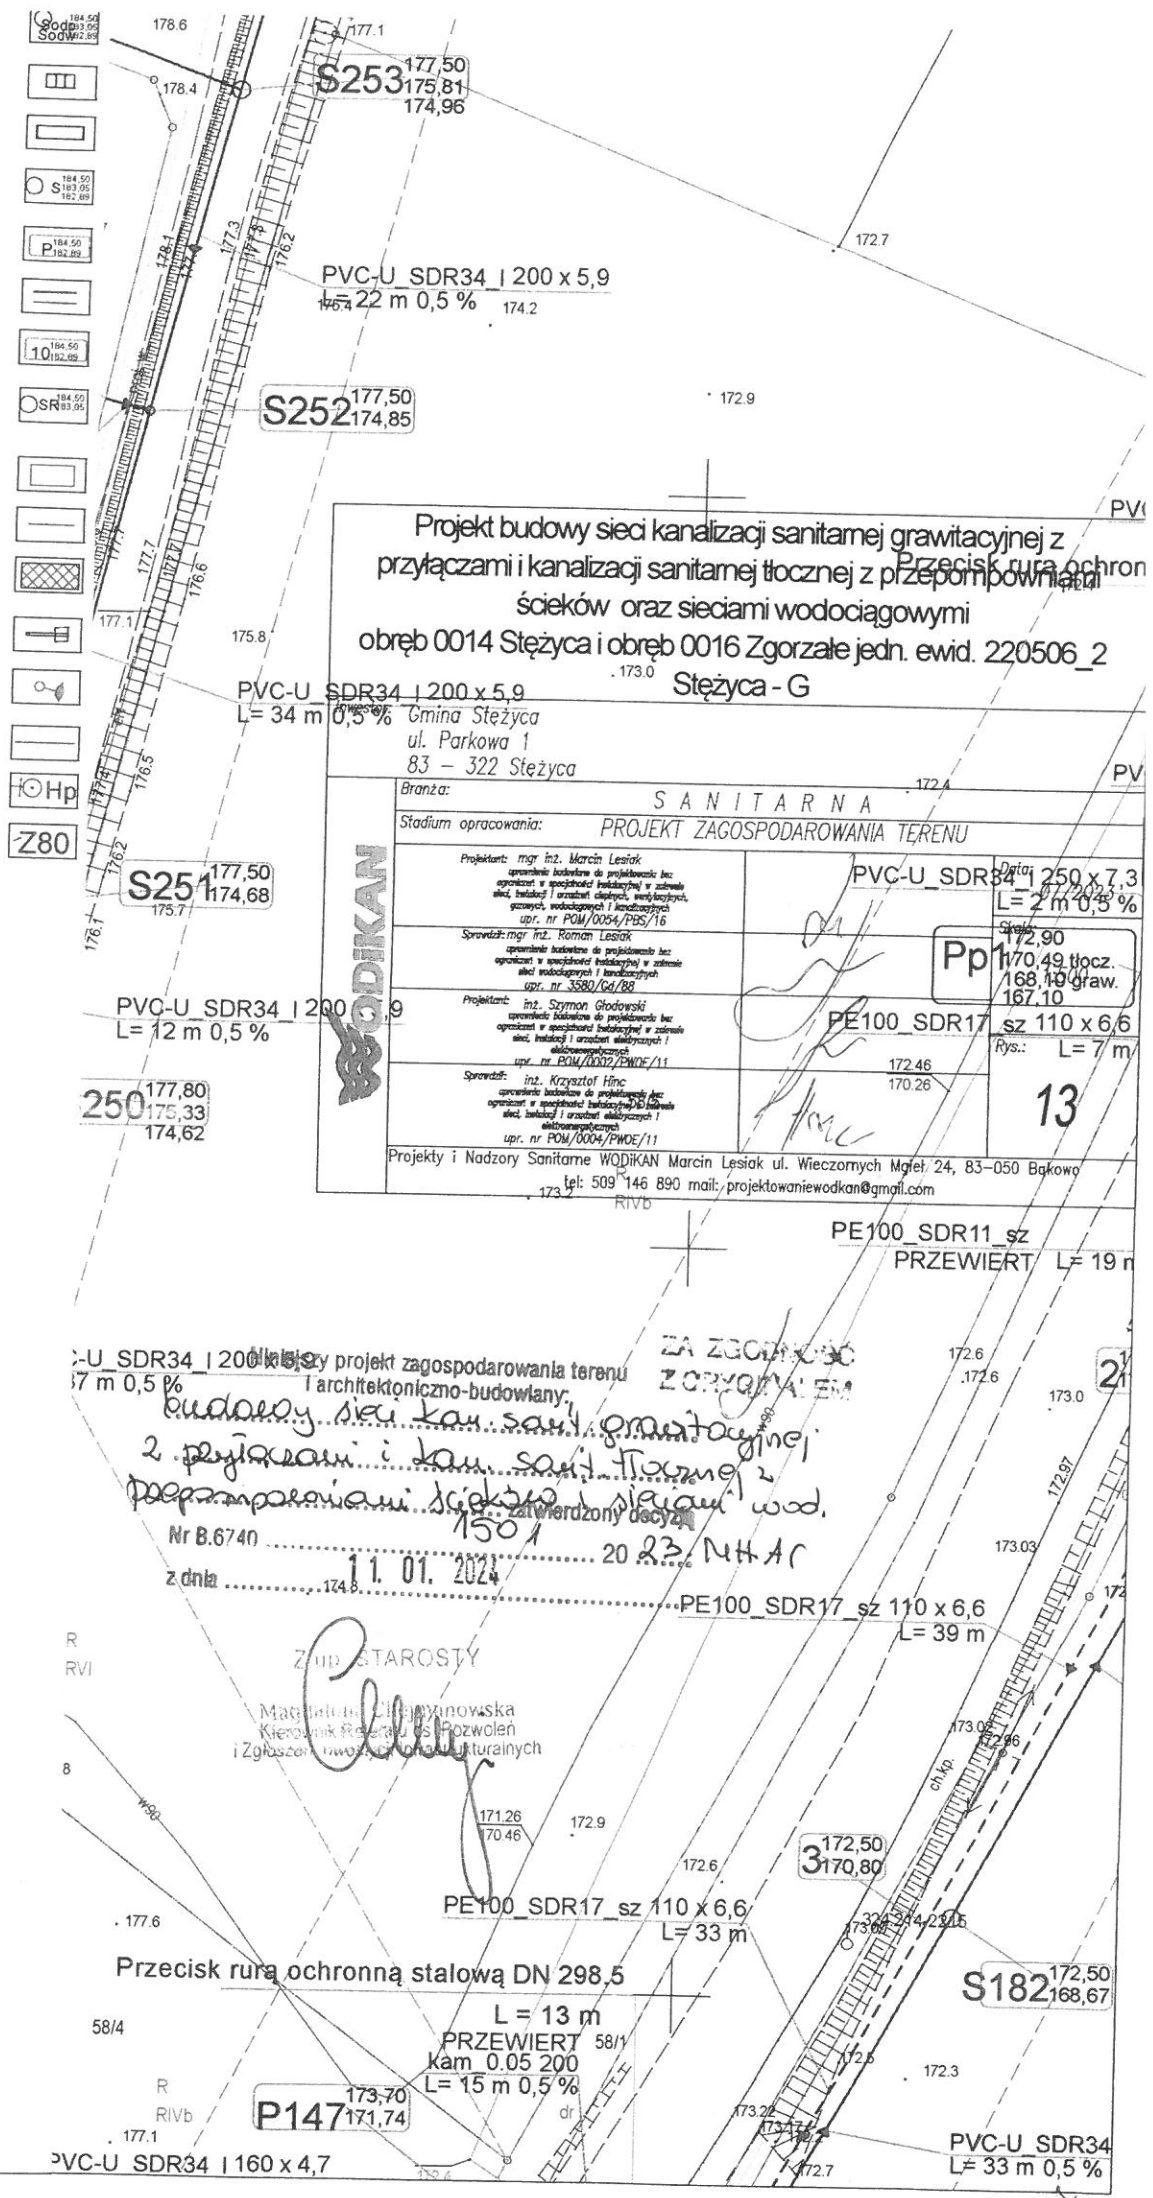

Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami i kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami ścieków oraz sieciami wodociagowymi
obręb 0014 Steżycza i obręb 0016 Zgorzale jedn. ewid. 220506_2 Steżycza - G

Branża: SANITARNA
Stadium opracowania: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektant: mgr inż. Marcin Lesiak
opracowanie budowlane do projektu: bez ograniczeń w specyficznych budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
upr. nr POM/0004/PBS/16

Sprawdził: mgr inż. Roman Lesiak
opracowanie budowlane do projektu: bez ograniczeń w specyficznych budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i kanalizacyjnych
upr. nr POM/0004/PBS/16

Projektant: inż. Szymon Głodowski
opracowanie budowlane do projektu: bez ograniczeń w specyficznych budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i kanalizacyjnych
upr. nr POM/0004/PBS/16

Sprawdził: inż. Krzysztof Hinc
opracowanie budowlane do projektu: bez ograniczeń w specyficznych budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i kanalizacyjnych
upr. nr POM/0004/PBS/16

Projekty i Nadzory Sanitarne WODIKAN Marcin Lesiak ul. Wieczornych Mgł 24, 83-050 Bąkovo
tel: 509 146 890 mail: projektowaniewodikan@gmail.com

PVC-U SDR34 250 x 7,3
L= 2 m 0,5 %

PE100 SDR17 110 x 6,6
L= 7 m

PE100 SDR11 110 x 6,6
L= 19 m

PE100 SDR17 110 x 6,6
L= 33 m

PE100 SDR17 110 x 6,6
L= 39 m

PE100 SDR17 110 x 6,6
L= 33 m

PE100 SDR17 110 x 6,6
L= 33 m

PE100 SDR17 110 x 6,6
L= 33 m

PE100 SDR17 110 x 6,6
L= 33 m

PE100 SDR17 110 x 6,6
L= 33 m

PE100 SDR17 110 x 6,6
L= 33 m

PE100 SDR17 110 x 6,6
L= 33 m

PE100 SDR17 110 x 6,6
L= 33 m

PE100 SDR17 110 x 6,6
L= 33 m

PE100 SDR17 110 x 6,6
L= 33 m

PE100 SDR17 110 x 6,6
L= 33 m

PE100 SDR17 110 x 6,6
L= 33 m

PE100 SDR17 110 x 6,6
L= 33 m

PE100 SDR17 110 x 6,6
L= 33 m

PE100 SDR17 110 x 6,6
L= 33 m

PA

enia pra

jna

-U

ędnych

oszarob

wania m

wylerenie

ore nie by

na podsta

ego.

że ninie

kartogr

tywnie

ny odpa

łoszenia

geodezyj

4.11

ac geod

porządze

wynik p

oraz nr

ierowniku



STAROSTWO POWIATOWE
w Kartuzach
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
83-300 KARTUZY, ul. Kościuszki 26

Niniejszy projekt zagospodarowania terenu
I architektoniczno-budowlany:

budowy... siatki kan. sanit. i...
z... i...
flaszki z...
1501
22.11.2024

Nr B.6740

z dnia 11.01.2024

Z up. STAROSTY

Magdalena Piłchmanowska
Kierownik Rezerwułu Pozwoleń
i Zgłoszeń Inwestycji i Budowlanych

SDR34 I 200 x 5,9
m 3,1 %

0.4

0 x

80.8

.181.1

.181.4

S129 181.00
178.82



LEGENDA.

-  Projektowana kanalizacja sanitarna tłoczna PEHD SDR11 i SDR17 DN110
-  Projektowana kanalizacja grawitacyjna PCV DN160, DN200, DN250 SDR34 (w przypadku przewodów poniżej 5 m SDR31) oraz kamionka przewiertowa DN200 i DN150
-  Projektowana studnia osadnikowa betonowa DN1200 z zastawką naścienną (rzędna wjazdu, rzędna dna przewodu, rzędna dna studni)
-  Projektowana przepompownia ścieków polimerobetonowa DN1500 (rzędna wjazdu, rzędna osi przewodu kanalizacji ciśnieniowej, rzędna dna przewodu kanalizacji grawitacyjnej, rzędna dna przepompowni)
-  Projektowana studnia odwadniająca lub odpowietrzająca betonowa DN1500 (rzędna wjazdu, rzędna osi przewodu, rzędna dna studni)
-  Wpust do płukania pomp
-  Projektowany przewiert lub przecisk w rurze osłonowej
-  Projektowana studnia kanalizacyjna sieciowa betonowa DN1200 lub PCV DN600 (rzędna wjazdu, rzędna kaskady, rzędna dna studni)
-  Oznaczenie przyłącza kanalizacyjnego zakończonego zaślepką
-  Rura osłonowa dwudzielna na kablach
-  Oznaczenie węzła kanalizacji ciśnieniowej (rzędna terenu, rzędna osi przewodu)
-  Projektowana studnia kanalizacyjna rozprężna DN1200 (rzędna wjazdu, rzędna dna studni)
-  Ogrodzenie panelowe h = 1,8 m koloru zielonego gr. 5 mm na betonowych krawężnikach
-  Brama wjazdowa rozwierana h = 1,8 m o szerokości 4,0 metra.
-  Utwardzenie placu przepompowni kostka brukowa tętka gr. 8 cm na podbudowie
-  Żurawik do obsługi pomp
-  Oświetlenie terenu przepompowni lampa ledowa 5008 lm
-  Projektowana sieć wodociągowa PEHD DN90
-  Projektowany hydrant nadziemny DN80
-  Projektowana zasuwa wodociągowa żeliwna DN80

STAROSTWO POWIATOWE
w Kartuzach
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
83-300 KARTUZY, ul. Kościuszki 26

Najlepiej projekt zagospodarowania terenu
architektoniczno-budowlany;

budowy sieci kan. sanit. grawitacyjnej
z przyłączami i siecią kan. sanit. tłocznej
z przepompowniami i siecią wod.
Nr B.6740 1501 2023 H#
z dnia 11.01.2024 AC

Z up. STAROSTY

Magdalena Chojdańska
Kierownik Referatu ds. Rozwoju
i Zgłoszeń Inwestycji Infrastrukturalnych

ZA ZGODZENIEM
Z OŚWIADCZENIEM

Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z
przyłączami i kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami
ścieków oraz sieciami wodociągowymi
obręb 0014 Stężycza i obręb 0016 Zgorzałe jedn. ewid. 220506_2
Stężycza - G

Inwestor: Gmina Stężycza
ul. Parkowa 1
83 - 322 Stężycza

Branża: S A N I T A R N A
Stadium opracowania: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektant: mgr inż. Marcin Lesiak
opracowanie budowlane do projektu bez
opracowania w szczególności budowlanej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, wentylacyjnych,
gazu, wodociągowych i kanalizacyjnych
upr. nr POM/0054/PAS/16

Sprawdził: mgr inż. Roman Lisak
opracowanie budowlane do projektu bez
opracowania w szczególności budowlanej w zakresie
sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
upr. nr 3580/G6/88

Projektant: inż. Szymon Głodowski
opracowanie budowlane do projektu bez
opracowania w szczególności budowlanej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektrowentylacyjnych
upr. nr POM/0002/PWOE/11

Sprawdził: inż. Krzysztof Hinc
opracowanie budowlane do projektu bez
opracowania w szczególności budowlanej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektrowentylacyjnych
upr. nr POM/0004/PWOE/11

Data: 07/2023

Skala: 1:500

Rys.: 16

Projekty i Nadzory Sanitarne WODIKAN Marcin Lesiak ul. Wieczornych Mgieł 24, 83-050 Bąkowo
tel: 509 146 890 mail: projektowaniewodikan@gmail.com

LEGENDA:

-  Projektowana kanalizacja sanitarna tłoczna PEHD SDR11 i SDR17 DN110
-  Projektowana kanalizacja grawitacyjna PCV DN160, DN200, DN250 SDR34 (w przypadku przewodów poniżej 5 m SDR31) oraz kamionka przewiertowa DN200 i DN150
-  Projektowana studnia osadnikowa betonowa DN1200 z zastawką naścienną (rzędna wlotu, rzędna dna przewodu, rzędna dna studni)
-  Projektowana przepompownia ścieków polimerobetonowa DN1500 (rzędna wlotu, rzędna osi przewodu kanalizacji ciśnieniowej, rzędna dna przewodu kanalizacji grawitacyjnej, rzędna dna przepompowni)
-  Projektowana studnia odwadniająca lub odpowietrzająca betonowa DN1500 (rzędna wlotu, rzędna osi przewodu, rzędna dna studni)
-  Wpust do płukania pomp
-  Projektowany przewiert lub przecisk w rurze osłonowej
-  Projektowana studnia kanalizacyjna sieciowa betonowa DN1200 lub PCV DN600 (rzędna wlotu, rzędna kaskady, rzędna dna studni)
-  Oznaczenie przyłącza kanalizacyjnego zakończonego zaślepką
-  Rura osłonowa dwudzielna na kablach
-  Oznaczenie węzła kanalizacji ciśnieniowej (rzędna terenu, rzędna osi przewodu)
-  Projektowana studnia kanalizacyjna rozprężna DN1200 (rzędna wlotu, rzędna dna studni)
-  Ogrodzenie panelowe h = 1,8 m koloru zielonego gr. 5 mm na betonowych krawężnikach
-  Brama wjazdowa rozwierana h = 1,8 m o szerokości 4,0 metra
-  Utwardzenie placu przepompowni kostka brukowa tefka gr. 8 cm na podbudowie
-  Żurawik do obsługi pomp
-  Oświetlenie terenu przepompowni lampa ledowa 5000 lm
-  Projektowana sieć wodociągowa PEHD DN90
-  Projektowany hydrant nadziemny DN80
-  Projektowana zasuwa wodociągowa żeliwna DN80

STAROSTWO POWIATOWE
w Kartuzach
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
83-300 KARTUZY, ul. Kościuszki 26

Niniejszy projekt zagospodarowania terenu
architektoniczno-budowlany

Magdalena Chyżmowska
Kierownik Referatu ds. Rozwoju i Zgłoszeń Inwestycyjnych i Budowlanych

2 przepompowni i studni

Nr B.6740
z dnia 1.1.01.2024

Z up. STAROSTY

Magdalena Chyżmowska
Kierownik Referatu ds. Rozwoju i Zgłoszeń Inwestycyjnych i Budowlanych

ZA ZGODNOŚĆ
Z OŚWIADCZENIEM

Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z
przyłączami i kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami
ścieków oraz sieciami wodociągowymi
obręb 0014 Steżycy i obręb 0016 Zgorzale jedn. ewid. 220506
Steżycy - G

Inwestor: Gmina Steżycy
ul. Parkowa 1
83 - 322 Steżycy

BRANŻA SANITARNA
Stadium opracowania: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektant: mgr inż. Marcin Lesiak
opracowanie techniczne do projektu budowlanego
opracowanie w szczególności technicznej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, wodociągowych,
gospodarki wodnej, wodociągowej i kanalizacyjnych
upr. nr POW/0004/PBS/16

Sprawdza: mgr inż. Roman Lesiak
opracowanie techniczne do projektu budowlanego
opracowanie w szczególności technicznej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, wodociągowych,
gospodarki wodnej, wodociągowej i kanalizacyjnych
upr. nr 3580/Gd/08

Projektant: inż. Szymon Głodowski
opracowanie techniczne do projektu budowlanego
opracowanie w szczególności technicznej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, wodociągowych,
gospodarki wodnej, wodociągowej i kanalizacyjnych
upr. nr POW/0002/PWDE/11

Sprawdza: inż. Krzysztof Hinc
opracowanie techniczne do projektu budowlanego
opracowanie w szczególności technicznej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, wodociągowych,
gospodarki wodnej, wodociągowej i kanalizacyjnych
upr. nr POW/0004/PWDE/11

Data: 07/

Skala: 1:5

Rys.: 1

Projekt i Nadzór Sanitarny WODIKAN Marcin Lesiak ul. Wieczornych Mgiej 24, 83-050 Bał
tel: 509 146 890 mail: projektowaniewodikan@gmail.com

Przecisk rurą ochronną stalową DN 298.5

STAROSTWO POWIATOWE
w Kartuzach
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
83-300 KARTUZY, ul. Kosciuszki 26

Niniejszy projekt zagospodarowania terenu
Architektoniczno-budowlany:

budowy sieci kan. sanit. grawitacyjnej
z przyłączami i kanalizacji sanitarnej tłocznej
z przepompowniami i sieciami wodociagowymi
z przepompowniami i sieciami wodociagowymi
Nr B.6740 1501 20 23 M.H.A.C.
z dnia 1.1.01.2024

Z up. STAROSTY

Magdalena Chodmanowska
Kierownik Referatu ds. Pozwoleń
i Zgłoszeń w sprawie Inwestycyjnych

sanitarna tłoczna PEHD SDR11 i SDR17 DN110

przewodność PCV DN160, DN200, DN250 SDR34
(poniżej 5 m SDR31) oraz kamionka przewiertowa DN200 i DN150

nikowa betonowa DN1200 z zasławką nacienną
przewodu, rzędna dna studni)

nia ścieków polimerobetonowa DN1500
rzewodu kanalizacji ciśnieniowej
lizacji grawitacyjnej, rzędna dna przepompowni)
idmająca lub odpowietrzająca betonowa DN1500
rzewodu, rzędna dna studni)

przecisk w rużu osłonowej

lizacyjna sieciowa betonowa DN1200 lub PCV DN600
ady, rzędna dna studni)

ilizacyjnego zakończonego zasławką

na kablach

icji ciśnieniowej (rzędna terenu, rzędna osi przewodu)

ilizacyjna rozprężna DN1200
studni)

8 m koloru zielonego gr. 5 mm

a h = 1,8 m o szerokości 4,0 metra.

npowni kostka brukową tetka gr. 8 cm

npowni lampa ledowa 5000 lm

gowe PEHD DN90

emny DN80

ociągowa żeliwna DN80

Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z
przyłączami i kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami
ścieków oraz sieciami wodociagowymi
obręb 0014 Steżycy i obręb 0016 Zgorzale jedn. ewid. 220506_2
Steżycy - G

Inwestor: Gmina Steżycy
ul. Główna 1
83-322 Steżycy

Bratnia:

Stadium opracowania:

SANITARNA
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektant: mgr inż. Marcin Lesiak
opracowanie dokumentacji projektowej bez
opracowań w specjalności budowlanej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
gospodarki wodno-kanalizacyjnej
upr. nr POM/0054/PBS/16

Sprawdza: mgr inż. Roman Lesiak
opracowanie dokumentacji projektowej bez
opracowań w specjalności budowlanej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
gospodarki wodno-kanalizacyjnej
upr. nr 3580/Gd/BB

Projektant: inż. Szymon Głódowski
opracowanie dokumentacji projektowej bez
opracowań w specjalności budowlanej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
gospodarki wodno-kanalizacyjnej
upr. nr POM/0002/PWDE/11

Sprawdza: inż. Krzysztof Hinc
opracowanie dokumentacji projektowej bez
opracowań w specjalności budowlanej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
gospodarki wodno-kanalizacyjnej
upr. nr POM/0004/PWDE/11

Data:
07/2023

Skala:
1:500

Rys.:
18

Projekty i Nadzory Sanitarne WODKAN Marcin Lesiak ul. Włeczornych Mgieł 24, 83-050 Bakowo
tel: 509 146 890 mail: projektowaniewodkan@gmail.com