

PROJEKT BUDOWLANY

ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI

Nr B.674

0.2567

20.DU

29.12.2020

z dnia

**BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ NA DZ. NR 339, 149/14,
149/36**

jednostka ew.: 220506_2: STĘŻYCA-G


obręb: 0009 NIESIOŁOWICE

Kat. obiektu: XXVI

Inwestor:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Zespół projektowy:

Projektował:	mgr inż. Marcin Lesiak <i>uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych</i> nr upr. POM/0054/PBS/16	
Sprawdził:	mgr inż. Roman Lesiak <i>uprawnienia budowlane do projektowania, kierowania i nadzorowania w specjalności sanitarnej bez ograniczeń</i> nr upr. 3580/GD/88	

Gdańsk, wrzesień 2020 roku

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
2. Cel i zakres opracowania.
3. Charakterystyka terenu inwestycji
4. Budowa sieci wodociągowej
5. Roboty budowlane
6. Uwagi dla wykonawcy robót

RYSUNKI

- RYS. 1. Plan sytuacyjno - wysokościowy, skala 1:500
RYS. 2. Plan sytuacyjno - wysokościowy, skala 1:500
RYS. 3. Profil podłużny sieci wodociągowej, skala 1:100/1000
RYS. 4. Schemat rury osłonowej
RYS. 5. Schemat hydrantu nadziemnego

ZAŁĄCZNIKI:

1. Warunki techniczne wydane przez Gminę Stężyca
2. Uzgodnienie z Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o. o. w Stężycy
3. Uzgodnienie z Gminą Stężyca
4. Protokół z Narady Koordynacyjnej z załącznikami

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- 1.1. Zlecenie inwestora
- 1.2. Warunki projektowania zgodne z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r.
- 1.3. Plan sytuacyjno – wysokościowy z uzbrojeniem terenu
- 1.4. Uzgodnienia z inwestorem
- 1.5. Wizja lokalna
- 1.6. Przepisy polskich i branżowych norm oraz normatywy obowiązujące przy budowie sieci i przyłączy wodociągowych
- 1.7. Warunki techniczne wydane przez Gminę Stężyca.
- 1.8. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego wnioskiem.

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przedstawienie sposobu:
zasilenia w wodę dz. nr 149/5, 149/20, 149/24, 149/30, 149/31, 149/35, 149/34, 149/33, 149/32, 149/12, 149/11, 149/19, 149/23, 149/6 w miejscowości Niesiołowice gm. Stężyca za pomocą sieci wodociągowej.

3. CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI

Obszar inwestycji obejmuje teren działek nr 339, 149/14, 149/36 w miejscowości Niesiołowice gm. Stężyca., przez które przechodzić będzie projektowana sieć wodociągowa. W obszarze opracowania zlokalizowane są istniejące sieci uzbrojenia terenu: przewody energetyczne, telekomunikacyjne, linie energetyczne oraz przewody wodociągowe.

4. BUDOWA SIECI WODOCIAĞOWEJ

Opis rozwiązania konstrukcyjnego – wodociąg.

Dane ogólne:

Rodzaj rurociągów:

Ø 90 PEHD długości

L = 930,0 m.

Uzbrojenie sieci:

trójnik żeliwny kołnierzowy 80/80	- szt. 5
hydrant nadziemny DN80	- kpl 5
zasuwa kołnierzowa Z80	- kpl 5
tuleja kołnierzowa DN80	- szt. 16
rura osłonowa Ø 160	L = 62,0 m.
rura dwudzielna na przewodach	- szt. 23

Rozwiązania konstrukcyjne.

Sieć wodociągową należy wykonać od zaprojektowanej sieci wodociągowej DN90 na dz. nr 339 w miejscowości Niesiołowice gm. Stężyca. Sieć wodociągową wykonać z rur PEHD SDR17 DN90. Podłączenie wykonać za pomocą trójnika żeliwnego DN80/80 oraz zasuw żeliwnej DN80.

Rozgałęzienia sieci wodociągowej wykonać za pomocą trójników żeliwnych DN80/80 oraz zasuw żeliwnych DN80.

Zamontować zasuw kołnierzowe odcinające z miętko uszczelniającym klinem w miejscach według rysunku. Na przedłużonym trzpieniu (obudowie) umieścić skrzynkę żeliwną i ustabilizować kostką betonową lub brukowcem w promieniu min. 0,5 m. Na sieci wodociągowej wykonać zestawy hydrantowe żeliwne DN80 odcinane zasuwą żeliwną według schematu podłączenia rys. nr 8. Podłączenie hydrantów do sieci za pomocą trójników żeliwnych DN80/80 i kolan żeliwnych DN80 oraz zasuw żeliwnych DN80.

Na całej sieci podłączenie trójników żeliwnych i zasuw żeliwnych wykonać za pomocą tuleji kołnierzowych PE/kołnierz DN80/90.

Sieć wodociągową wykonać z rur PEHD90 SDR17 PN10 w sztangach o długości 930 m. i prowadzić według rysunku. Połączenie rur i kształtek metodą zgrzewania doczołowego.

Podłączenie armatury żeliwnej za pomocą tulei kołnierzowych.

Przejście siecią wodociągową w poprzek dróg wykonać w rurach osłonowych Ø 160.

Nad rurociągami przed zasypaniem ułożyć niebieską taśmę sygnalizacyjną szerokości 200 mm z zatopioną wkładką metalową z dołączeniem do zasuw.

Nad rurociągami przed zasypaniem ułożyć niebieską taśmę sygnalizacyjną z nitką miedzianą z dołączeniem do zasuw. Na załamaniach sieci wodociągowych zamontować bloki oporowe z betonu klasy min. B25.

Zasuwy i hydranty wykonać z żeliwa sferoidalnego. Oznakować je należy trwale za pomocą tabliczki orientacyjnej na słupku stalowym ocynkowanym Ø40 mm zgodnie z normą PN – 86/B-09700. Zasuwy umieścić na podbudowie betonowej grubości min. 10 cm. Na skrzyżowaniach z kablem telekomunikacyjnym, energetycznym należy umieścić rurę osłonową dwudzielną typu połówkowego o długości 1 metra.

Posadowienie wodociągu

Przed przystąpieniem do posadowienia przewodu wodociągowego należy dokonać badania gruntu w miejscu ułożenia przewodu. W przypadku występowania gruntów spoistych montaż przewodu dokonać należy na podsypce grubości 10 cm wykonanej z podsypki żwirowej. W przypadku występowania gruntów niespoistych posadowienie przewodu wodociągowego projektuje się na gruncie rodzimym po wykonaniu jego przesiania bez wykonania podsypki żwirowej.

Przyjęto zgodnie z normatywami głębokość ułożenia wodociągu (rurociągu) – 1,7 m /wg. docelowej niwelacji terenu/.

Roboty ziemne wykonać sposobem ręcznym i mechanicznym. Przy wykopach ręcznych wykop szerokości 0,9 m. o ścianach pionowych.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zapoznać się z uwagami zawartymi w uzgodnieniach z innymi użytkownikami terenu na trasie projektowanej sieci wodociągowych. Przed oddaniem sieci do eksploatacji należy:

- 1/ dokonać prób ciśnieniowych na 10 atm.
- 2/ przeprowadzić płukania i dezynfekcję,
- 3/ dokonać odbioru sieci w odkrytym wykopie
- 4/ wykonać badanie wody pod względem bakteriologicznym przez Terenową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

5. ROBOTY BUDOWLANE

5.1. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystąpieniem do wykonania robót wykonawca musi zapoznać się z niniejszym projektem oraz załączonymi do niego warunkami technicznymi wydanymi przez jednostki uzgadniające opracowanie.

Wytyczenie trasy sieci należy zlecić uprawnionej jednostce geodezyjnej.

Roboty ziemne wykonywać w wykopach wąsko przestrzennych z umocnieniem w zależności od głębokości określonych w przepisach i normach. Wydobywany grunt składować po jednej

stronie wykopu poza klinem odłamu skarpy. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy powiadomić gestorów istniejącego uzbrojenia o terminie rozpoczęcia robót. Wszystkie napotkane przewody na trasie wykonywanych wykopów krzyżujące się lub biegnące równolegle do projektowanej infrastruktury należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesić w sposób zapewniający ich prawidłowe funkcjonowanie. W przypadku natrafienia na niezinventaryzowane sieci lub urządzenia podziemne należy niezwłocznie powiadomić o tym właściwego gestora.

Roboty ziemne wykonywać mechanicznie, a w obszarze występowania uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy prowadzić wyłącznie ręcznie. W przypadku występowania wód gruntowych wykopy należy odwodzić za pomocą igłofiltrów.

5.2. ROBOTY MONTAŻOWE

Materiały użyte do budowy sieci i przyłączy muszą posiadać atest dopuszczenia ich do stosowania w Polsce wydane przez Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „INSTAL” Warszawa.

Odcinki sieci i przyłączy przed zasypaniem należy zinwentaryzować geodezyjnie.

Na zakończenie każdego dnia pracy wykopy należy zabezpieczyć i oznakować w sposób widoczny w dzień i w nocy.

5.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA

Ewentualne drzewa występujące w sąsiedztwie należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem poprzez odeskowanie.

W trakcie wykonywania robót przestrzegać warunków ustawy z dnia 27.04.2001 o odpadach (Dz. U. Nr 62/2001 poz. 628).

Teren na którym projektowane jest sieć wody nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie.

Obszar projektowanej inwestycji znajduje się poza terenami górniczymi.

W związku z planowaną inwestycją nie wystąpią żadne zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu i jego otoczenia.

5.4. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Ze względu na charakter obiektu (infrastruktura podziemna liniowa) inwestycja ta nie będzie oddziaływać w żaden sposób na działki sąsiednie. Obszar oddziaływania inwestycji to teren działek, na których zostanie umieszczona, czyli: dz. nr 339, 149/14, 149/36 w miejscowości Niesiołowice

gm. Stężyca.

Obszar oddziaływania obiektu przeanalizowano po kontem poniższych przepisów:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zmianami)
Projektowana sieć wodociągowa nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenów w zakresie zapewnienia im wskazanych w tym przepisie wymagań ogólnych,

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z późn. zm.) – nie dotyczy - projektowany obiekt nie stanowi budynku,

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)
Projektowana sieć wodociągowa znajduje się w odległości od drogi publicznej mniejszej niż wynika z przepisów tej ustawy. Projekt został uzgodniony z Gminą Stężyca.

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 2013, poz. 1232 z późn. zm.)

Nie dotyczy – inwestycja nie zalicza się do inwestycji mogących znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

5. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) Na terenie inwestycji brak jest zlokalizowanych cieków wodnych.

6. Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zmianami)

Nie dotyczy.

7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 1800)

Nie dotyczy – projektowany obiekt nie stanowi urządzenia do odprowadzania ścieków.

8. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Nie dotyczy, w najbliższym sąsiedztwie inwestycji nie jest zlokalizowany żaden obiekt zabytkowy oraz podlegający ochronie.

6. UWAGI DLA WYKONAWCY ROBÓT

- a) Wykonawcą robót, może być tylko firma dysponująca przeszkoloną kadrą pracowników i odpowiednim sprzętem do: zabezpieczenia wykopów i zagęszczania gruntów.
- b) Prace ziemne i montażowe muszą być prowadzone w bezpieczny sposób z zachowaniem instrukcji i przepisów BHP i p. poż. przy stałym nadzorze osoby uprawnionej.
- c) Próby szczelności sieci wodociągowych wykonywać przy udziale inspektorów GPK

Stężycza.

- d) Ewentualne istniejące drzewa należy zabezpieczyć przed zniszczeniem sprzętem transportowym czy koparką przez odeskowanie.
- e) Należy stosować materiały zgodne z parametrami zawartymi w projekcie.
- f) W przypadku wystąpienia różnic pomiędzy rzędnymi terenu podanymi w niniejszym projekcie a rzędnymi terenu istniejącego (lub po jego ewentualnej niwelacji) należy zachować minimalne wymagane głębokości przykrycia projektowanej infrastruktury.
- g) rurociąg należy układać z zachowaniem następujących odległości:
 - od słupów oświetleniowych i telekomunikacyjnych – 0,8 m.
 - od podziemnych i naziemnych znaków geodezyjnych – 2,0 m.
- h) montaż rurociągu PE przeprowadzić zgodnie z „Instrukcją wykonania i odbioru zewnętrznych przewodów wodociągowych” wydanie Ministerstwa Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska - Departament Ministerstwa Budownictwa Komunalnego.
- i) Przed robotami zasypowymi należy dokonać próby szczelności sieci wodociągowych na ciśnienie 1 MPa
- j) Przed oddaniem sieci wodociągowych do eksploatacji należy dokonać dezynfekcji, płukania i uzyskać pozytywne wyniki badania wody.

mgr inż. Marcin Lesiak
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągów i kanalizacji
nr ewid. POM/0054/PBS/16

.....
(PROJEKTANT)

PROJEKTANT
mgr inż. Roman Lesiak
uprawnienia do projektowania sieci wod-kan
bez ograniczeń i uprawnienia do projektowania
instalacji sanitarnych z ograniczeniami
nr upr. 1233/Gd/83 i 3580/Gd/88

.....
(SPRAWDZAJACY)

O ŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane oświadczam, że niniejszy projekt budowlany sieci wodociągowej na dz. nr 339, 149/14, 149/36 w miejscowości Niesiołowice gm. Stężyca został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inż. Marcin Lesiak

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociąg. i kanaliz.
nr ewid. POM/0054/PBS/16

.....
(PROJEKTANT)

PROJEKTANT

mgr inż. Roman Lesiak
uprawnienia do projektowania sieci wod-kan
bez ograniczeń i uprawnienia do projektowania
instalacji sanitarnych z ograniczeniami
nr upr. 1233/Gd/83 i 3580/Gd/88

.....
(SPRAWDZAJACY)

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO

BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ NA DZ. NR 339, 149/14,
149/36

jednostka ew.: 220506_2: STĘŻYCA-G


obręb: 0009 NIESIOŁOWICE

Kat. obiektu: XXVI

Inwestor:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Zespół projektowy:

Projektował:	mgr inż. Marcin Lesiak <i>uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych</i> nr upr. POM/0054/PBS/16	
Sprawdził:	mgr inż. Roman Lesiak <i>uprawnienia budowlane do projektowania, kierowania i nadzorowania w specjalności sanitarnej bez ograniczeń</i> nr upr. 3580/GD/88	

Gdańsk, wrzesień 2020 roku

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Zakres robót obejmuje zaprojektowanie sieci wodociągowej na dz. nr 339, 149/14, 149/36 w miejscowości 0009 Niesiołowice gm. Stężyca.

Kolejność wykonywania robót:

- wytyczenie geodezyjne projektowanej infrastruktury;
- wykopy pod budowę projektowanego uzbrojenia;
- roboty instalacyjne (układanie przewodów, montaż studni);
- przeprowadzenie prób szczelności i dezynfekcje
- geodezyjne pomiary powykonawcze;
- roboty ziemne związane z zasypaniem i zagęszczeniem wykopów.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

W rejonie prowadzenia prac występuje uzbrojenie terenu: kable energetyczny, przewody telekomunikacyjne. Nie wyklucza się uzbrojenia niezinventaryzowanego na mapie sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych.

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

W obrębie prowadzonych robót największe zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi stwarza istniejące uzbrojenie terenu, jak również ruch pojazdów na drogach.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania.

W trakcie realizacji zamierzonej inwestycji największe zagrożenie stwarzają roboty ziemne i wykonanie wykopów. Wykopy o głębokości powyżej 1,0 m należy umocnić szalunkami stalowymi, poniżej tej głębokości wykop można wykonać bez umocnienia, ale powinien on posiadać ściany o nachyleniu bezpiecznym.

Podczas wykonywania prac należy zachować szczególną ostrożność przy zbliżeniu się do istniejącego uzbrojenia terenu, prace w jego rejonie wykonywać wyłącznie ręcznie. W przypadku jego uszkodzenia teren wokół zabezpieczyć i powiadomić gestora sieci w celu usunięcia uszkodzenia.

W czasie robót wykonywanych przy pomocy koparki nie należy przebywać w zasięgu jej pracy.

W czasie realizacji robót mogą wystąpić następujące zagrożenia:

1. Zagrożenia związane ze składowaniem materiałów.
 - nieodpowiednie składowanie rur i elementów betonowych,
 - nieprawidłowe zabezpieczenie materiałów łatwopalnych.
2. Zagrożenia związane z przemieszczaniem materiałów i odpadów.

- uderzenie, przygniecenie człowieka przez spadające materiały i ciężkie elementy żelbetowe (prefabrykaty);
 - awarie sprzętu w czasie pracy np. koparki, dźwigów i podnośników,
 - przysypanie ziemią usuwaną z wykopów.
3. Zagrożenia związane z transportem ludzi, sprzętu.
- potknięcie się, poślizgnięcie, upadek ze środków transportu,
 - potrącenia i uderzenia przez przemieszczający się lub pracujący sprzęt.
4. Zagrożenia związane z wykonywaniem wykopów i pracą sprzętu.
- zasypanie ziemią,
 - upadek z wysokości (wpadnięcie do wykopu),
 - upadek z wysokości różnych przedmiotów i narzędzi,
 - zakleszczenie przez elementy zabezpieczeń wykopów np. przy wykonywaniu ścianek szczelnych,
 - zaślabnięcie w czasie robót w wykopach,
 - porażenie prądem.
5. Zagrożenia w czasie montażu przyłączy i studni.
- porażenia prądem elektrycznym,
 - przygniecenie przez ciężkie przedmioty (prefabrykaty studni),
 - wysoki poziom wody gruntowej.
6. Zagrożenia od ruchu pojazdów po drogach użytku publicznego.
7. Zagrożenia związane z pracą w złych warunkach atmosferycznych
- ograniczona widoczność, praca bez odpowiedniego oświetlenia,
 - praca w czasie opadów (deszcz, śnieg) i silnego wiatru,
- Zagrożenia te występują w czasie całego cyklu realizacji robót.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Pracownicy powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje, odbyć szkolenie w zakresie przepisów BHP, muszą posiadać świadectwa szkolenia wstępnego, okresowego, aktualna książeczkę zdrowia.

Należy przeprowadzić codzienny instruktaż stanowiskowy, omówić dzienny zakres prac i wskazać bezpieczny sposób ich wykonania, a także wyznaczyć osoby odpowiedzialne za poszczególne brygady w przypadku nieobecności kierownika lub majstra na budowie.

Roboty szczególnie niebezpieczne, dla których potrzebne są dodatkowe szkolenia przy realizacji tej inwestycji nie występują.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych.

Pracownicy muszą posiadać środki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywania prac takie jak: kaski ochronne, rękawice ochronne, kombinezony robocze, obuwie robocze lub obuwie gumowe w przypadku wystąpienia wody gruntowej w wykopie, szelki do ewakuacji z wykopów i studni z zamocowaną liną (asekuracja na poziomie terenu), ciepła odzież w przypadku wykonywania prac w okresie jesienno-zimowym.

Teren budowy powinien być odpowiednio oznakowany i ogrodzony. Na terenie budowy powinna znajdować się apteczka pierwszej pomocy. Tablica informacyjna powinna zawierać między innymi numery telefonów alarmowych (pogotowie ratunkowe, straż pożarna, policja).

Nad wykonywanymi pracami powinna czuwać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane.

7. Przed przystąpieniem do robót kierownik budowy jest zobowiązany w oparciu o wyżej wymienioną informację sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę i warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednocześnie prowadzenie robót budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.(Dz.U.Nr 120 poz.1126)

mgr inż. Marcin Lesiak
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociąg. i kanaliz.
nr ewid. POM/0054/PBS/16

.....
(PROJEKTANT)

PROJEKTANT
mgr inż. Roman Lesiak
uprawnienia do projektowania sieci wod-kan
bez ograniczeń i uprawnienia do projektowania
instalacji sanitarnych z ograniczeniami
nr upr. 1233/Gd/83 i 3580/Gd/88

.....
(SPRAWDZAJĄCY)

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
83-322 Steżycza
ul. Jana III Sobieskiego 31
tel. 58 684 62 25, fax 58 684 62 29
email: gpkomunalne@stezyca.eu
KRS 0000445902
REGON 221805563 NIP 589-201-05-87

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym
Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy: 7 235 000,00 zł

GPK.WK.UP.108.2020.PK

16.09.2020

Data

8

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Steżycy informuje, że pozytywnie uzgadnia projekt budowy sieci wodociągowej z przyłączami na terenie działek nr ew. gr. 339, 149/14, 149/36, 149/5, 149/20, 149/24, 149/30, 149/31, 149/35, 149/34, 149/33, 149/32, 149/12, 149/11, 149/19, 149/23, 149/6 w miejscowości Niesiołowice, gmina Steżycza.

Uwagi:

1. Przed planowanym rozpoczęciem robót należy zawiadomić GPK Sp. z o.o. w Steżycy.
2. Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej należy wykonać pod nadzorem GPK Sp. z o.o.
3. Kolizje z istniejącymi sieciami wodociagowymi zgłosić do odbioru przed zasypaniem.
4. Urządzenia wodociągowe utrzymać na istniejących rzędnych w trakcie i po zakończeniu robót.
5. W ciągu dwóch tygodni od wykonania sieci i przyłączy do tutejszego przedsiębiorstwa należy przedłożyć mapę pomiaru powykonawczego wykonanej sieci i przyłączy.
6. Każde wejście na infrastrukturę GPK Sp. z o.o. w Steżycy bez zawiadomienia, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
7. W przypadku niezastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń wod-kan poniesie Inwestor (Wykonawca).
8. Powyższe uzgodnienie jest ważne 24 miesiące od daty wydania.

KIEROWNIK DZIAŁU
WOD-KAN
Piotrek Kleinsmidt

Podpis

Otrzymują

1. adresat
2. a/a

18



LEGENDA:

	Projekowana ścieżka
	Projekowana rasa
	Projekowany rynek
	Projekowana uroda
	Projekowana uroda
	Projekowana służba

Projekt uzgodniono pozytywnie
uzgodnienie w GZC WK_P/108...ZD PK

KIEVONIKOMALU
NOL
Pobyt Království
SALONI PRACOVNÍKOVÉ NOVÁKOVÉ 58 100
33-322 S'EZYCA
ul. Jaz. III. Sobieskiego 31
tel. 50 684-42-25, fax 50 684-82-29
e-mail: g@komarini, karyczka
KPS 000044, 32
RFON 221-27-3, NIP 50-591-35-87

1901/027 3000Y SED W0352400WJ M CZ NR 339, 149/14,
008/0672 PRZYKAZEN DO DZ. NR 149/5, 145/23, 149/24,
149/30, 149/31, 145/35 149/34, 149/35, 129/32, 149/12,
149/11, 149/13, 145/23 149/8 w dopełn. 0009 Kesziołowe gm.
Stajano jasn. enide. 220506.2

[illegible]

WG.7012. 140 .2020.JR

Stężyca, dnia 15-09-2020 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 20 pkt 8, art.38, art 39 ust. 3 i 3a, art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470), § 140 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r, poz. 124) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04-09-2020 r złożonego przez : inwestora [REDAKOWANE]

Wójt Gminy Stężyca

zezwała na lokalizację i umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej oznaczonej nr ewid. 339, 149/14, 149/36 położonych w obrębie geodezyjnym Niesiołowice urządzeń infrastruktury technicznej związanej z projektem i budową sieci i przyłączy wodociągowych do dz. nr 149/5, 149/20, 149/24, 149/30, 149/31, 149/35, 149/34, 149/33, 149/32, 149/12, 149/11, 149/19, 149/23, 149/6 według załącznika graficznego na następujących warunkach :

1. Realizacja i koszty budowy związane z wykonaniem inwestycji – w tym usunięcie powstałych kolizji w trakcie prowadzonych robót należą do inwestora . W przypadku naruszenia praw osób trzecich , spowodowania awarii obcych urządzeń w trakcie prowadzonych robót lub kolizji skutki ponosić będzie umieszczający urządzenia .
2. Uzyskanie pozwolenia na lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót .
3. Uzyskanie zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym i na umieszczenie w nim urządzeń składając wniosek do zarządcy drogi .
4. Niniejsza decyzja nie stanowi zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym .
5. Stosownie do art. 39 ust.5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych : „ Jeżeli budowa , przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenie urządzenia lub obiektu . (...) koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel . Wszystkie przejścia poprzeczne pod drogami należy ułożyć prostopadłe do drogi w rurach osłonowych w celu ich zabezpieczenia. W przypadku nawierzchni utwardzonych przewiertem lub przeciskiem.
6. Wszelkie zmiany lokalizacji przedmiotowych urządzeń wymagają zgody wydanej w drodze decyzji administracyjnej .
7. Po zakończeniu robót pas drogowy w obrębie prowadzonych robót należy przywrócić do stanu pierwotnego i zgłosić do odbioru . Powierzchnie utwardzone / chodniki , ciągi piesze, place / po wykonaniu robót należy odtworzyć z zachowaniem parametrów nie gorszych niż przed realizacją inwestycji i zgłosić do odbioru , w przypadku odtworzenia nawierzchni asfaltowych dróg gminnych zgłosić do odbioru stopień zagęszczenia podbudowy przed ułożeniem nowej nawierzchni .
8. Jeżeli prace związane z prowadzeniem robót wpłyną na ruch drogowy , ograniczą widoczność na drodze lub spowodują wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych do wniosku o zajęcie pasa drogowego należy załączyć zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas wykonywania robót .
9. Wszelkie roboty w pasie drogowym należy realizować w terminie od 1 kwietnia do 31 października tj. poza sezonem zimowym . W wyjątkowych sytuacjach , gdy pozwalają na to

warunki atmosferyczne roboty mogą być prowadzone w sezonie zimowym , lecz po wcześniejszej akceptacji zarządcy drogi .

10. Inne szczegóły techniczne wykonawstwa określi zarządca drogi na etapie wydania decyzji administracyjnej na zajęcie pasa drogowego .
11. Niniejsza decyzja wygasa , jeżeli w ciągu trzech lat od daty jej wydania przedmiotowa inwestycja nie zostanie rozpoczęta .
12. Uzgadnia się bez uwag jako zarządca drogi dz. nr. 339, 149/14, 149/36 usytuowanie urządzeń /obiektów/ budowlanych w odległości mniejszej niż określona w art. 43 Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych zgodnie z załączonym projektem .

UZASADNIENIE

Z uwagi na to, iż niniejsze orzeczenie jest zgodne z żądaniem wnioskodawcy, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa, odstępuję od uzasadnienia decyzji.

Dodatkowo informuję, że zgodnie z postanowieniami art. 3 pkt 11, art. 32 ust. 4 pkt 2 i art. 33 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane, decyzja stanowi podstawę do złożenia oświadczenia o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane . Zgodnie z przepisami Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 470) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie udzielenia zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140, poz. 1481) należy uzyskać u zarządcy drogi.


W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku przy ulicy Podwale Przedmiejskie 30 za pośrednictwem Wójta Gminy Stężyca w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.
2. Niniejsza decyzja nie jest pozwoleniem na budowę w myśl art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane .
3. Przystąpienie do wykonywania robót budowlanych bez wymaganego zezwolenia zarządcy drogi będzie skutkowało nałożeniem kar pieniężnych na podstawie art. 40 ust. 12 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych .
4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa składa się do Organu administracyjnego wydającego decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. a/a



WÓJT
Tomasz Brzozkowski

Starosta Kartuski
ul. Dworcowa 1
83-300 Kartuzy

G.6630.1917.2020.MP
STAROSTWO POWIATOWE
w Kartuzach
Kartuzy, dn. 08.10.2020 r.
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
83-300 Kartuzy, ul. 11-go Listopada 7

Znak sprawy: G.6630.1917.2020.MP

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakończoney w dniu 07.10.2020 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.)

Przedmiot narady:	-PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ-
Lokalizacja:	Gmina: Stężyca, Obręb: Niesiołowice, dz.: 149/14, 149/36, 339
Wnioskodawca:	LESIAK MARCIN ul. Ul. Wieczornych Mgieł 24, 83-050 Bąkowo
Inwestor:	
Projektant:	MARCIN LESIAK
Przewodniczący:	Karolina Burandt-Karczewska Kierownik Referatu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	22.09.2020 r.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	ENERGA OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W GDAŃSKU ul. Marynarki Polskiej 130 80-557 Gdańsk elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie	Wojciech Kwidziński
2	ENERGA OŚWIETLENIE Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 17/19 81-855 Sopot elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie	
3	GMINA STĘŻYCA ul. Parkowa1 83-322 Stężyca elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie	Jacek Romiński
4	Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 31 83-322 Stężyca elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie	Patryk Kleinsmidt

Dokument wygenerował(a): Karolina Burandt-Karczewska, dn. 09-10-2020 14:49:44
Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

	elektroniczny		
5	Hawe Telekom Sp. z o.o. w restrukturyzacji ul. Francesca Nulla 2 00-486 Warszawa elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie	
6	Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo- Sieciowe ul. Z. Noskowskiego 12/14 61-704 Poznań Adres korespondencyjny: ul. Jana Pawła II 10 61-139 Poznań elektroniczny	Bez uwag Uzgodniono pozytywnie	Marek Kuberka
7	MULTIMEDIA POLSKA S.A. ul. Kościerska 10b 83-300 Kartuzy elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie	
8	NETIA S.A. ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa adres korespondencyjny: ul. Arkońska 6/A4, 80-387 Gdańsk elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie	Krzysztof Osiecki
9	NETIA S.A. TK Telekom ul. Poleczki 13 02-822 Warszawa elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie	
10	ORANGE POLSKA S.A. Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Olsztyn Aleja Grunwaldzka 110, 80- 244 Gdańsk elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie	
11	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku ul. Wałowa 41/43 80-856 Gdańsk Gazownia w Żukowie ul. 3-Maja 25A 83-330 Żukowo elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie	
12	Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska 165 05-520 Konstancin-Jeziorna elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie	Marcin Wiśniewski
13	PRZEWODNICZĄCY NARADY	Uzgodniono pozytywnie z uwagami	Karolina Burandt-

Dokument wygenerował(a): Karolina Burandt-Karczewska, dn. 09-10-2020 14:49:44
Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

22

	KOORDYNACYJNEJ elektroniczny	W miejscu skrzyżowania i zbliżenia do sieci uzbrojenia terenu prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.	
14	REGIONALNE CENTRUM INFORMATYKI GDYNIA ul. Strażacka 2-8 81-660 Gdynia elektroniczny	Brak uwag. Uzgodniono pozytywnie	Grzegorz Klepacz
15	WNIOSKODAWCA elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie	

Nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Na obszarze uzgodnienia znajdują się następujące punkty osnowy geodezyjnej: 324.231-1100.

Przewodniczący Narady Koordynacyjnej

Poprawność nieznana

Dokument podpisany przez
Karolina Burandt-Karczewska
Data: 2020.10.09 14:51:17 CEST



.....
Podpis przewodniczącego narady

Stanowiska przedstawicieli instytucji zawarte w protokole za pomocą komunikacji elektronicznej zostały wyrażone w Portalu Narada Koordynacyjna w systemie WEBEWID oraz przesłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, które dołączono do akt sprawy jako dokument cyfrowy w rejestrze uzgodnień w systemie EWID2007, a ich treść w protokole uzgodniono.

W przypadku negatywnego stanowiska jednego z uczestników narady koordynacyjnej, lokalizacja projektowanych sieci uzbrojenia terenu, będących przedmiotem niniejszej narady, nie zostanie ujawniona w powiatowej bazie danych GESUT.

Projekty ujawnione w powiatowej bazie danych GESUT w wyniku przeprowadzonej narady koordynacyjnej kończą swój cykl istnienia jeżeli w okresie 2 lat od czasu ich ujawnienia nie została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub nie wpłynęło zgłoszenie budowy tych obiektów (Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT - Dz.U. z 2015 r. poz. 1938, § 10 ust. 5.)

1. Priloge (1. prilog) - dodatni materijal koji se koristi za bolju razumijevanje glavnog teksta. 2. Priloge (2. prilog) - dodatni materijal koji se koristi za bolju razumijevanje glavnog teksta. 3. Priloge (3. prilog) - dodatni materijal koji se koristi za bolju razumijevanje glavnog teksta. 4. Priloge (4. prilog) - dodatni materijal koji se koristi za bolju razumijevanje glavnog teksta. 5. Priloge (5. prilog) - dodatni materijal koji se koristi za bolju razumijevanje glavnog teksta. 6. Priloge (6. prilog) - dodatni materijal koji se koristi za bolju razumijevanje glavnog teksta. 7. Priloge (7. prilog) - dodatni materijal koji se koristi za bolju razumijevanje glavnog teksta. 8. Priloge (8. prilog) - dodatni materijal koji se koristi za bolju razumijevanje glavnog teksta. 9. Priloge (9. prilog) - dodatni materijal koji se koristi za bolju razumijevanje glavnog teksta. 10. Priloge (10. prilog) - dodatni materijal koji se koristi za bolju razumijevanje glavnog teksta.	1. Priloge (1. prilog) - dodatni materijal koji se koristi za bolju razumijevanje glavnog teksta. 2. Priloge (2. prilog) - dodatni materijal koji se koristi za bolju razumijevanje glavnog teksta. 3. Priloge (3. prilog) - dodatni materijal koji se koristi za bolju razumijevanje glavnog teksta. 4. Priloge (4. prilog) - dodatni materijal koji se koristi za bolju razumijevanje glavnog teksta. 5. Priloge (5. prilog) - dodatni materijal koji se koristi za bolju razumijevanje glavnog teksta. 6. Priloge (6. prilog) - dodatni materijal koji se koristi za bolju razumijevanje glavnog teksta. 7. Priloge (7. prilog) - dodatni materijal koji se koristi za bolju razumijevanje glavnog teksta. 8. Priloge (8. prilog) - dodatni materijal koji se koristi za bolju razumijevanje glavnog teksta. 9. Priloge (9. prilog) - dodatni materijal koji se koristi za bolju razumijevanje glavnog teksta. 10. Priloge (10. prilog) - dodatni materijal koji se koristi za bolju razumijevanje glavnog teksta.
---	---




PROJEKT BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ NA OZ. NR 330, 149/14
OBJĘTOŚĆ: w obrębie 0009 Niesiołowice gm. Stąplico jedn. ewid.
220506-2

[illegible]


MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH		KOMPAS UKŁAD GEODEZYJNY		Wykonawca:	
Skala mapy	1:500	KOMPAS UKŁAD GEODEZYJNY	inż. Damian Bajanowski	nr inż. 22898	
Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej	6646443200	ul. Rynek 2/2, 63-340 Świeradów	ul. Rynek 2/2, 63-340 Świeradów		
Jednostka ewidencyjna	22506_2	NIP 580-15-47-94 KCOM 35009/432	tel. 668-492-919 i 608-777-547		
Dane ewidencyjne	22506_2				
Termin	14/01/2020				
Numer księgi robot	12/28/0000				
Nazwa obiektu	przebieg linii wodociągowej				
Opisanie granic obszaru budowlanego	1:500				
Data opracowania mapy	01.08.2020 r.				
Na mapie nie są uwzględnione zmiany granic, nie są uwzględnione zmiany granic, nie są uwzględnione zmiany granic		W granicach obszaru budowlanego przebieg linii wodociągowej nie będzie dochodził do zmian			
Główny rysownik: inż. Damian Bajanowski		Na mapie występują przekroje linii wodociągowej podziemnej w RZD			

KOMPAS



SZKIC ORIENTACJI
SZKIC PRZEGŁĄDOWY ARKUSZA MAPY

Wskazanie na mapie linii wodociągowej, która ma być przedmiotem projektu, w oparciu o dane z planu sytuacyjnego, który jest załącznikiem do projektu.

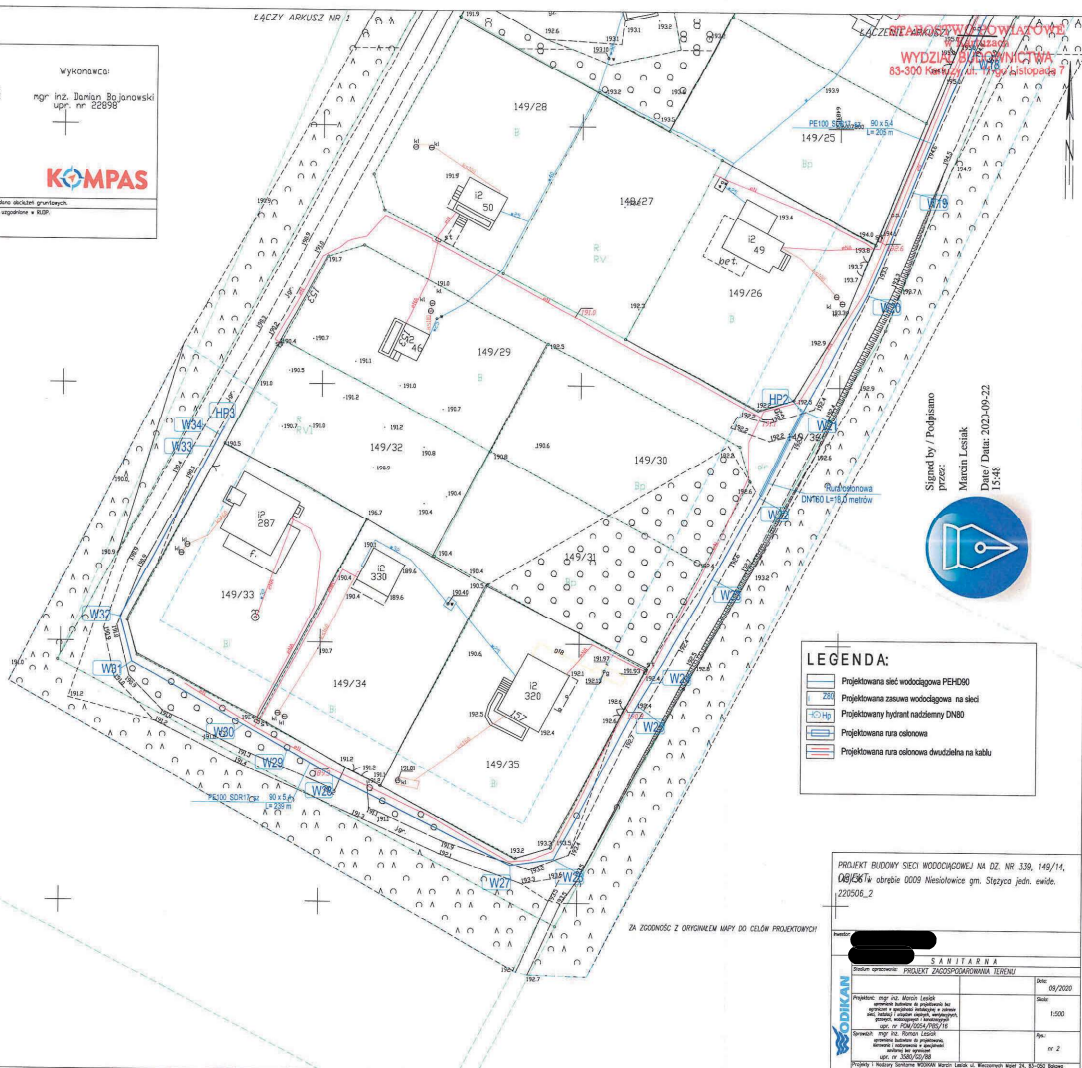


- LEGENDA:**
- Projektowana sieć wodociągowa PEHD100
 - Projektowana zasawa wodociągowa na sieci
 - Projektowany hydrant nadciśniony DN80
 - Projektowana rura odciśniona
 - Projektowana rura odciśniona dwudzielna na kablu


Signed by / Podpisano
przez:
Marek Lesiak
Data / Data: 2023-09-22
15:48



PROJEKT BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ NA OZ. NR 339, 149/14, 08/06/16 w obrębie 0009 Niesiołowice gm. Ślęczyca jedn. ewid. 22506_2

SANITARNIA	
Stanowisko:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Przebieg linii wodociągowej	08/2020
Przebieg linii wodociągowej	1:500
Przebieg linii wodociągowej	1:2

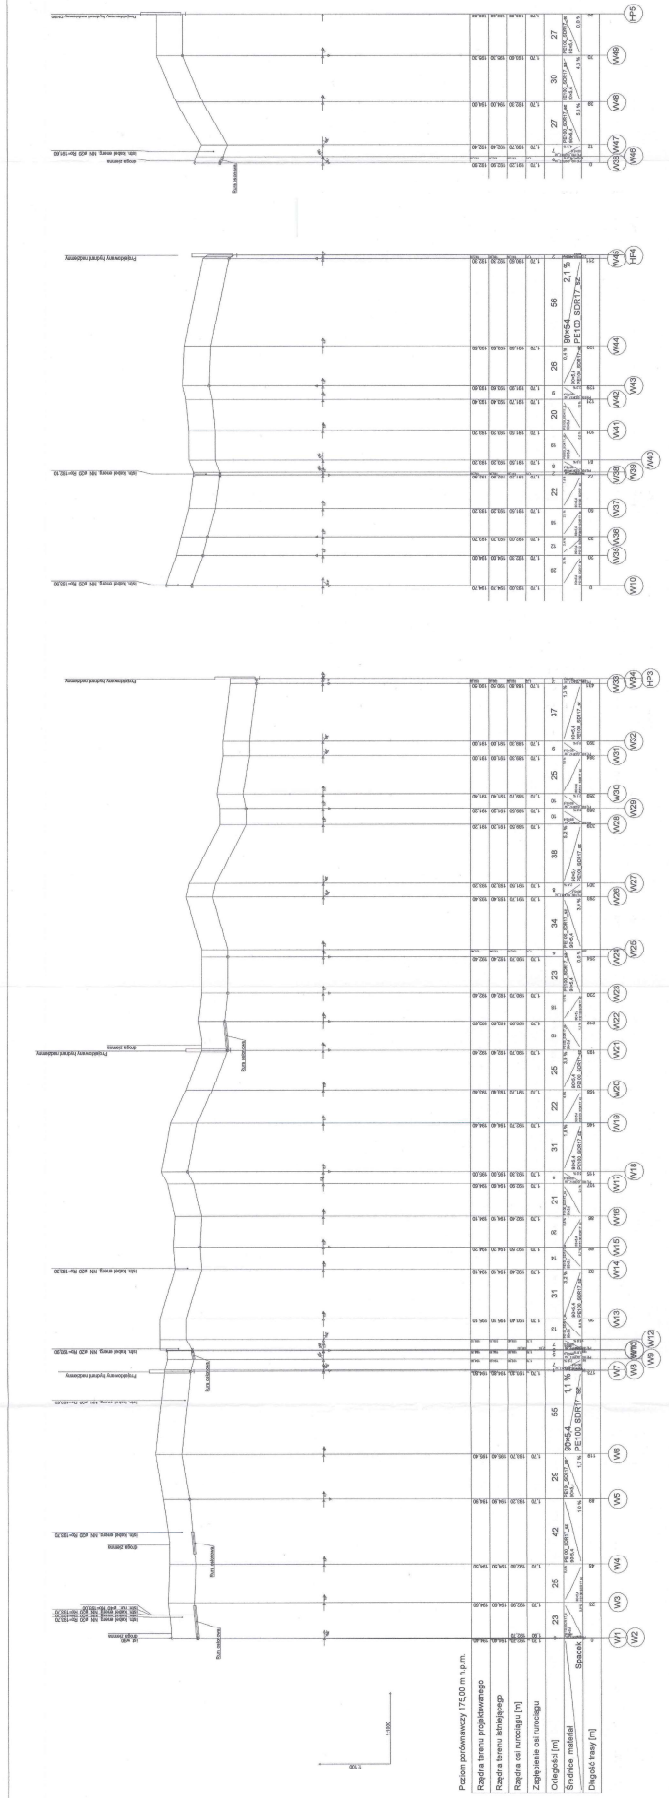

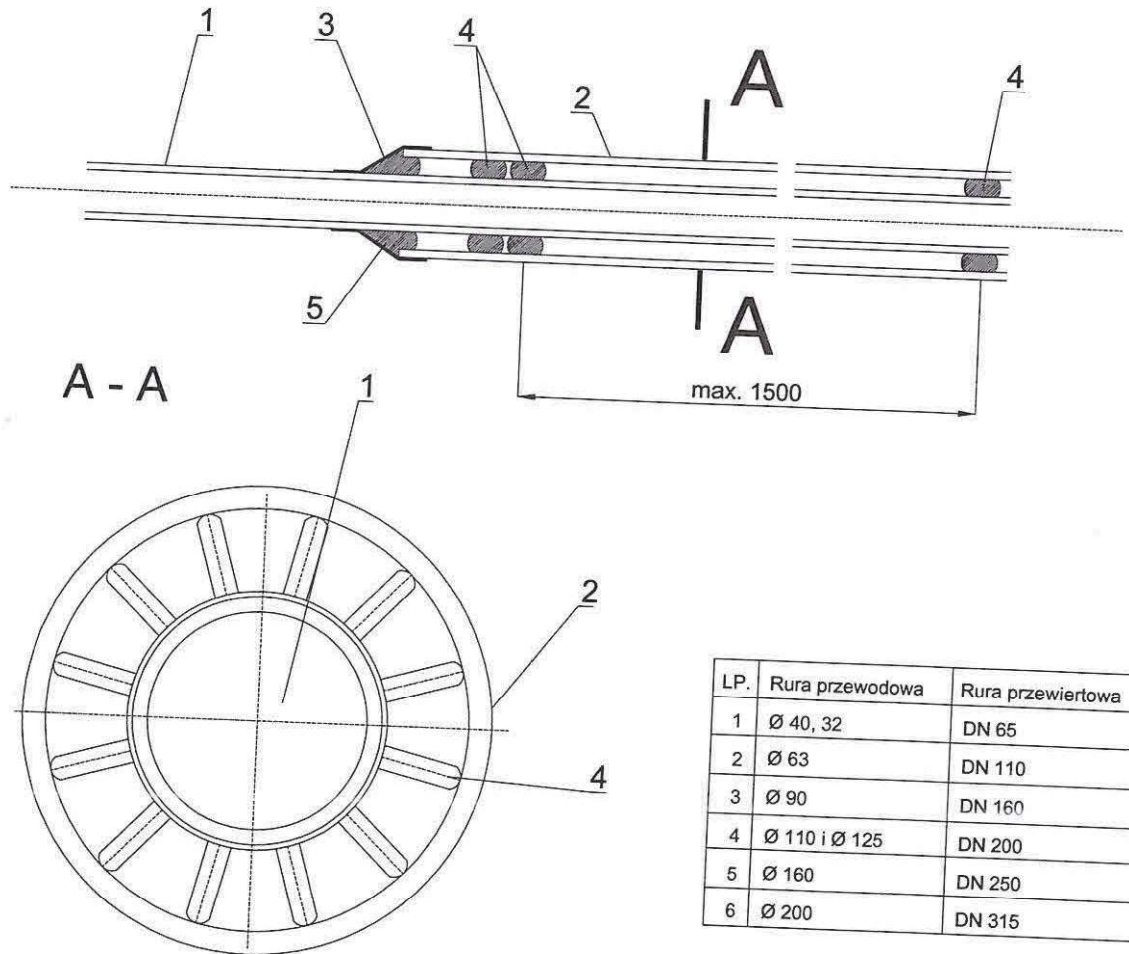

LP.	Rura przewodowa	Rura przewiertowa
1	Ø 40, 32	DN 65
2	Ø 63	DN 110
3	Ø 90	DN 160
4	Ø 110 i Ø 125	DN 200
5	Ø 160	DN 250
6	Ø 200	DN 315

OZNACZENIA:

1. Rura przewodowa (projektowana)
2. Rura przewiertowa
3. Manszeta
4. Płozy ślizgowe typ A
rozstaw max. 1500 mm
5. Pianka poliuretanowa

OBIEKT:
PROJEKT BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ NA DZ. NR 339, 149/14,
149/36 Z PRZYŁĄCZEM DO DZ. NR 149/5, 149/20, 149/24,
149/30, 149/31, 149/35, 149/34, 149/33, 149/32, 149/42,
149/11, 149/19, 149/23, 149/6 w obrębie 0009 Niesiołowice gm.
Stężyca jedn. ewide. 220506_2

Investor: [REDACTED]

Stan: [REDACTED]

Stadium opracowania: SANITARNĄ
SCHEMAT RURY OSŁONOWEJ

Projektant: mgr inż. Marcin Lesiak
uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych,
grzewczych, wodociągowych i kanalizacyjnych
upr. nr POM/0054/PBS/16

Sprawił: mgr inż. Roman Lesiak
uprawnienia budowlane do projektowania,
kierowania i nadzorowania w specjalności
sanitarnej bez ograniczeń
upr. nr 3580/GD/88

Data: 09/2020

Skala: 1:25


rys.: [Signature]

nr 7

Projekty i Nadzory Sanitarne WODIKAN Marcin Lesiak ul. Wieczornych Mgieł 24, 83-050 Bąkowo
tel: 509 146 890 mail: projektowaniewodikan@gmail.com

SCHEMAT ZABUDOWY HYDRANTU NADZIEMNEGO

PRZEKRÓJ A-A

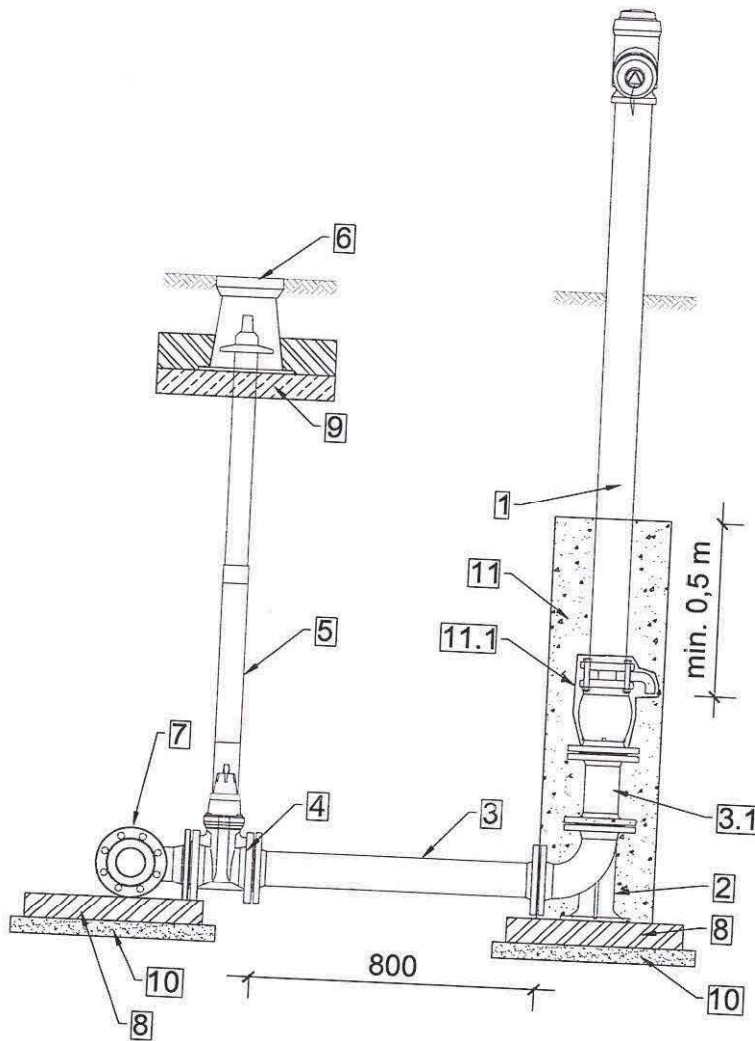


1. Hydrant nadziemny DN80 PN16 zgodny z PN-EN 14339.
2. Kołano stopowe żeliwne kołnierzowe DN80.
3. Króciec dwukołnierzowy z żeliwa sferoidalnego DN80 L=800mm.
- 3.1 Króciec dwukołnierzowy z żeliwa sferoidalnego DN80 L=200mm.
4. Zasuwa z żeliwa sferoidalnego DN80 z miękkim uszczelnieniem klina.
5. Obudowa teleskopowa z wrzecionem.
6. Skrzynka uliczna żeliwna do zasuw DN80.
7. Trójnik kołnierzowy żeliwny DN80/DN80.
8. Błoczek betonowy 500x500x100mm.
9. Płyta betonowa zbrojona pod skrzynki do zasuw.
10. Podbudowa z betonu chudego.
11. Obsypka żwirowa 2-16mm z zagęszczeniem.
- 11.1 Obudowa odwodnienia hydrantu filtrem z geowłókniny 200mm/m2.
12. Łącznik rurowo-kołnierzowy 90/80
13. Kołnierz ślepy DN80

UWAGI

1. Wszystkie kształtki i armatura z żeliwa sferoidalnego, zabezpieczone zewnętrznie i wewnętrznie metodą proszkową powłoką epoksydową o grubości min. 250 µm.
2. Hydrant malowany proszkowo

WIDOK Z GÓRY

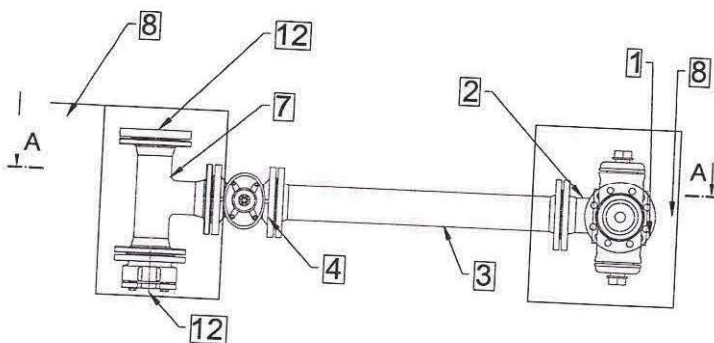

OBIEKT:
PROJEKT BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ NA DZ. NR 339, 149/14,
149/36 Z PRZYŁĄCZEN DO DZ. NR 149/5, 149/20, 149/24,
149/30, 149/31, 149/35, 149/34, 149/33, 149/32, 149/12,
149/11, 149/16, 149/23, 149/6 w obrębie 0009 Niesiotowice gm.
Steżyna, jed. ewid. 320506_2

SANITARNĄ		Data: 09/2020	
Stadium opracowania: SCHEMAT HYDRANTU NADZIEMNEGO		Skala: 1:25	
Projektant: mgr inż. Marcin Lesiak opracowanie budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych, wodociagowych i kanalizacyjnych upr. nr PDM/0054/PDS/16		Rys.: nr 8	
Sprawdził: mgr inż. Marcin Lesiak opracowanie budowlane do projektowania, kierownictwo i nadzorstwo w specjalności sanitarniej bez ograniczeń upr. nr 3580/GD/88		Projekt i Nadzór Sanitarne WODKAN Marcin Lesiak ul. Wesołych Miej 24, 83-050 Bąkovo tel. 509 146 890 mail: projektowanie@wodkan.pl	

POMORSKA OKRĘGOWA
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
83-369 Gdańsk, al. Rzeczypospolitej 4/155
tel. 58-324-89-77, fax 58-301-44-98
- 1 -

Gdańsk, dnia 28 czerwca 2016 r.

sygn. akt. 63/POM/OKK/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), po ustaleniu, że spełnione zostały warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

**Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa**
stwierdza, że:

Pan MARCIN LESIAK
magister inżynier inżynierii środowiska
urodzony dnia 14.11.1981 r. we Włocławku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0054/PBS/16

**do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych**

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pan Marcin Lesiak upoważniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290), w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń do:

- a) projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
- b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.


II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniają do :

- 1) sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie specjalności niniejszych uprawnień,
- 2) do projektowania obiektu budowlanego związanego z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje ciepłe, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Skład orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej:



ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

[Signature]
dr inż. Marek Wesółowski

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

[Signature]
mgr inż. Maciej Malinowski


CZŁONEK

Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

[Signature]
prof. dr hab. inż. Ziemowit Suligowski

Otrzymują:

1. Pan Marcin Lesiak
83-050 Bąkowo, ul. Wieczornych Mgieł 24
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. aa



P O L S K A
I Z B A
I N Ż Y N I E R Ó W
B U D O W N I C T W A

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-APQ-6T9-NM2 *

Pan Marcin Lesiak o numerze ewidencyjnym POM/IS/0199/16
adres zamieszkania ul. Wieczornych Mgieł 24, 83-050 Kolbudy, m. Bąkowo
jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-05 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piiib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

RZĄD WOJEWÓDZKI
80-958 GDAŃSK

Wydział Planowania Przestrzennego
Urbanistyki, Architektury i Mezzoru
Budowlanego.

(pieczęć)

Gdańsk

1988-06-11

Nr 3580/Gd/88

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2, ust. 1 pkt 1

rozporządzenia Ministra Gospodarki, Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza się to:

Obywatel(ka)

Roman Lesiak

(nazwisko i imię)

magister inżynier inżynierii środowiska

(tytuł naukowy - zawód)

urodzony(a) dnia 25 kwietnia 1955 r.

Gdańsku

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta


(rodzaj funkcji)

w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej

(rodzaj specjalności technicznej - budowlanej)

w zakresie sieci sanitarnych - z ograniczeniem do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

(specjalizacja zawodowa)

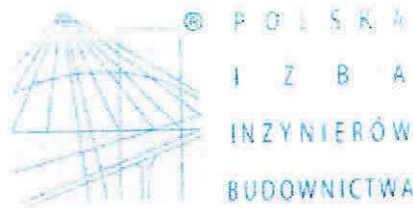

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-UCF-TAA-NLN *

Pan Roman Lesiak o numerze ewidencyjnym POM/IS/2701/01
adres zamieszkania Sznurki 114C gm Chmieln, 83-324 Brodnica Górna
jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2020-07-01 do 2020-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-01 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piiib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.