

ZP.271.1.2017.WC

Stężyca, dnia 08.03.2017 r.

www.gpkomunalne.pl

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na roboty budowlane „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Stężyca, Szymbark, Potuły, Kamienica Szlachecka, Borucino, na terenie aglomeracji Stężyca”

Wyjaśnienia nr 9 treści SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z zm.) Zamawiający: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

W dokumentacji projektowej oraz w kosztorysowej istnieją zapisy „Urządzenia rozdzielcze ... w zamykanej **szafie zewnętrznej z blachy nierdzewnej kwasoodpornej**” sugerujący że rozdzielnice powinny być wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Dotyczy: Pompowni Potuły P2, P8, P1 oraz Borucino PSA. Prosimy o potwierdzenie lub wykluczenie zapisu i określenie rodzaju stali (np. 1.4301) **lub o dopuszczenie** wykonania obudów szaf z innego rodzaju materiału: tworzywo sztuczne lub stal malowana proszkowo.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający w zakresie szaf dot. P2 (P) i P8 udzielił odpowiedzi w piśmie „Wyjaśnienia nr 5”. Pozostałe szafy zgodnie z opisem zawartym w projekcie. Dla przepompowni w m. Borucino obudowy szaf należy wykonać zgodnie z punktem 3.5.1.3 opisu technicznego. Na schematach przepompowni w zestawieniu tabelarycznym w punkcie 15 (rys. nr 36 - 41) zapis „stal nierdzewna” należy traktować jako omyłkę pisarską.

Pytanie nr 2

Proszę o zamieszczenie dokumentacji projektowej instalacji elektrycznych do przepompowni. Bez dokumentacji nie sposób zweryfikować rzeczywistą ilość przewodu do ułożenia. Np. w kosztorysie dotyczącym części drugiej w pozycji 330 jest do ułożenia w ziemi 418 m kabla, czy rzeczywiście tyle należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie zamówienia wraz z wyposażeniem przepompowni oraz zasilaniem, długości przewodów do ułożenia należy wycenić na podstawie zamieszczonej dokumentacji projektowej. Zamawiający oczekuje kompleksowego wykonania zamówienia wraz z instalacjami elektrycznymi.

Pytanie nr 3

Brak wskazań, które drogi należy odtworzyć w wersji bitumicznej z krawężnikami oraz bez krawężników, które drogi należy odtworzyć w wersji kruszywa łamanego z krawężnikami oraz bez krawężników. Brak opisu dokumentacji projektowej odtworzeń nawierzchni. Zamawiający wskazuje na odtworzenia dróg poprzez wykorytowanie i ułożenie kolejnych warstw konstrukcyjnych. Brak informacji czy istniejące drogi o nawierzchni betonowej i asfaltowej, ujęte z projekcie odtworzenia

nawierzchni należy uprzednio rozebrać, a następnie wykonać od nowa wszystkie warstwy konstrukcyjne?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający jednoznacznie wskazał zakres odtworzenia nawierzchni do wyceny - należy przyjąć zakres określony w załączniku A do SIWZ.

Pytanie nr 4

Bardzo proszę o podanie prawidłowego numeru postępowania. W SIWZ i ogłoszeniu pojawia się nr ZP.271.1.2017. W wyjaśnieniach do SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ jest podawany nr ZP.271.1.2017.WC, natomiast w załączniku nr 2b jest nr ZP.271.1.2016.WC.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Poprawny nr sprawy to: ZP.271.1.2017 (zgodnie z pkt. 3 SIWZ). Inne oznaczenia należy traktować jako omyłkę pisarską.

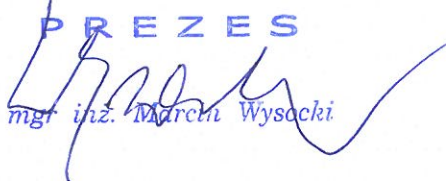
Ponadto Zamawiający informuje, że otrzymał wniosek o wydłużenie terminu składania ofert. W związku z powyższym oraz w nawiązaniu do udzielonych wyjaśnień Zamawiający zmienił *ogłoszenie o zamówieniu* oraz odrębnym pismem wprowadził *modyfikację SIWZ* w zakresie terminu składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert upływa w dniu: 17 marca 2017 r. o godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: 17 marca 2017 r. o godz. 10:15.

WICEPREZES

Maria Socha

PREZES

mgr inż. Marcin Wysocki